


# 機種選定早見表

ご利用方法 業種および店舗全面積・食数がわかっているときには、下記の早見表より使用機種を選定できます。

例題 洋食店で店舗全面積200m<sup>2</sup>の場合のグリーストラップはどの機種を選定すればよいか。

店舗全面積が判っているので次頁の「表-5」を使用し、店舗全面積の200m<sup>2</sup>から下方に線をひき①業種の洋食欄の交点の、「黄緑色」②すなわち槽容量250ℓの機種から選べばよいわけです。食数からも同様に「表-6」を使用して選定します。

■店舗全面積からの機種選定(表-5)

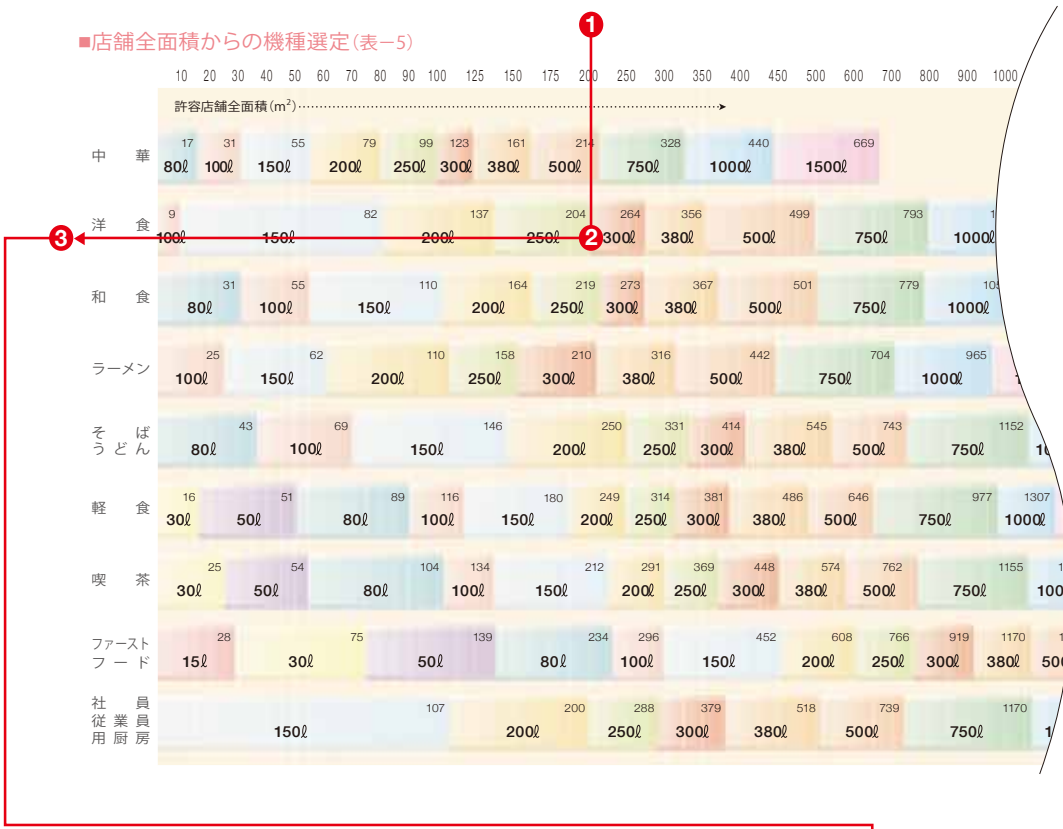

7ℓ	30ℓ	50ℓ	80ℓ	100ℓ	130ℓ	200ℓ	250ℓ	380ℓ	800ℓ
GT-7F	GT-303PL	GT-50P-A	GT-80P-A	GT-100P-A	GTS-130PL	GT-200P-A	GT-250P-A	GTS-380ST	JIA-I-800T-MS
15ℓ	GT-303SL	GTC-50P-A	GT-80S	GT-100S	GTS-130SL	GTC-200P-A	GTS-250ST	GTS-380P	1000ℓ
GT-153PL	GTA-30	GTH-503P-A	GTC-80P-A	GTC-100P-A	GTS-130F	GTA-200P	GTS-250P	GTS-380S	GT-1000P
GT-153SL	GTS-30PL	GT-503PL	GTH-803P-A	GTH-1003P-A	150ℓ	GTS-200ST	GTS-250S	GTS-380PD	JIA-I-1000T-MS
20ℓ	GTS-30SL	GT-503SL	GTA-80P	GTA-100P	GT-150P-A	GTS-200P	GTS-250PD	500ℓ	1500ℓ
GT-20F	GTS-30F	GTA-50P	GTS-80ST	GTS-100ST	GT-150P	GTS-200S	300ℓ	GT-500P-A	GT-1500P
	40ℓ	GT-50F	GTS-80P	GTS-100P	GTA-150P	GTS-200PD	GT-300P-A	JIA-I-500T-MS	
	GT-40PLX	GTS-50ST	GTS-80S	GTS-100S	GTS-150ST		GTS-300P-A	750ℓ	
	GT-40SLX	GTS-50P	GTS-80PD	GTS-100PD	GTS-150P		GTS-300P		
		GTS-50S	GT-80PLX	GTS-100PL	GTS-150S		GTS-300P		
		GTS-50PD	GT-80SLX	GTS-100SL	GTS-150PD		GTS-300S		
		GTS-50PL	GTS-80PL	GTS-100F			GTS-300PD		
		GTS-50SL	GTS-80SL						
		GTS-50F	GTS-80F						
		60ℓ							
		GT-60PLX							
		GT-60SLX							


※黒色はFRP製・赤色はSUS製を示します。

■店舗全面積からの機種選定(表-5)



1. 阻集グリースの掃除の周期は7日、たい積残さの掃除の周期は30日としています。
2. 回転数は、回転数の標準値(表-2)を採用しています。
3. 阻集グリース量及び流入流量を算出し、標準阻集グリースの質量及び許容流入流量を共に上回る容量を選定しています。

■1日当たりの利用人数からの機種選定(表-6)

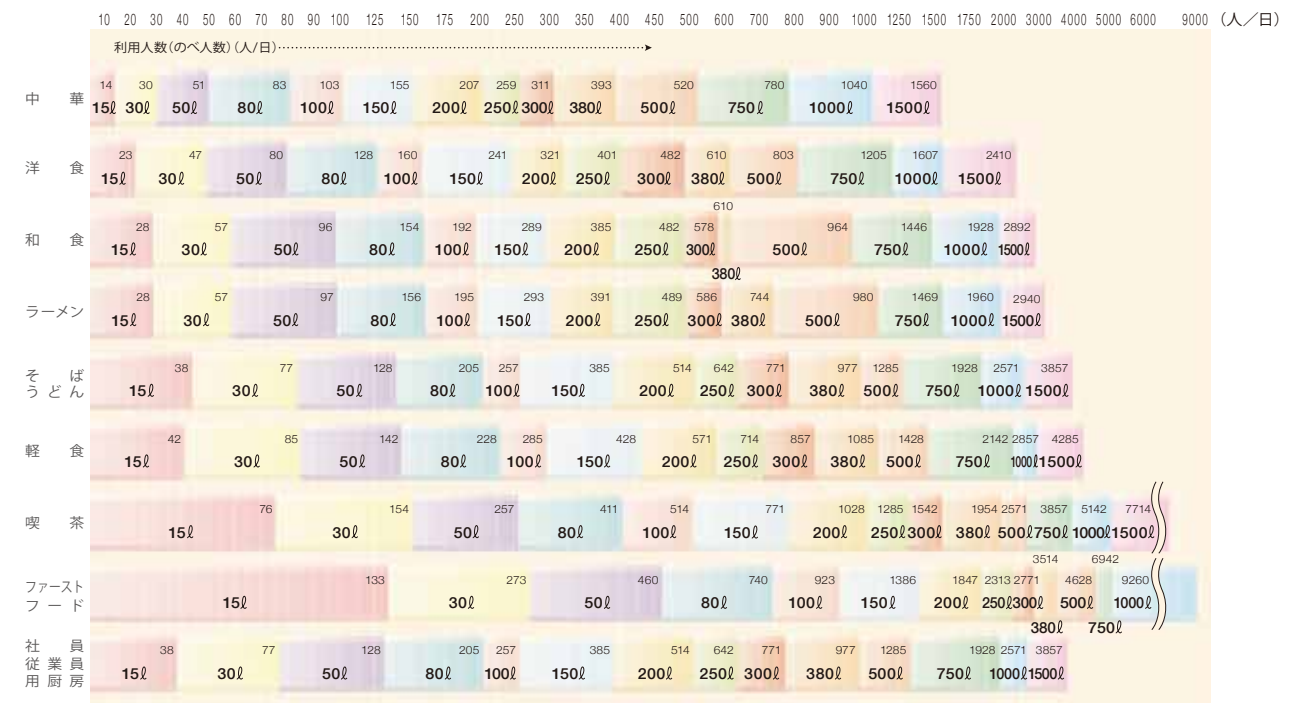

1. 本表は、1日の利用人数が明確な場合に使用してください。
2. 阻集グリースの掃除の周期は7日、たい積残さの掃除の周期は30日としています。
3. 標準阻集グリースの質量及び許容流入流量を共に上回る容量を選定しています。

## ご注文に際して

マエザワ「グリーストラップ」をご注文の際には、下記事項をご確認の上ご注文いただきますようお願いいたします。

1. 業態別型式選定「早見表」を利用して、必要容量がどの位かをまず選定してください。
2. 流入方式(パイプ流入型か側溝流入型か)をご確認ください。
3. 流入、流出口径をご確認ください。1クラス変更には偏心異径ソケットが便利です。(別売)
4. 流入、流出方向をご確認ください。
5. 蓋、受座の材質および耐荷重仕様の有無をご確認ください。ステンレス製や鋼板製溶融亜鉛メッキ、耐荷重蓋も受注製作いたします。
6. 流入管底について嵩上げの必要の有無をご確認ください。

※算定についてご不明な点などありましたら、最寄りの営業所・出張所までお問い合わせください。