



水道法基準適合
JWWA

日本水道協会認証登録品






水 栓 柱
塩化ビニル管使用

Lot

社内品番	L1	L2	Mコード
2ALX900 スイ	900	650	14163
2ALX1200 スイ	1200	950	14165

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	外筒	アルミニウム	1	
2	外筒キャップ 天	アクリル	1	
3	外筒キャップ 底	P V C	1	
4	内筒	HI PVC	1	HI VP-13
5	エルボ A	P V C	1	
6	エルボ B	P V C	1	
7	エルボ 支え	P V C	2	
8	袋 ナット	銅及び銅合金棒	1	
9	パッキン	合成ゴム	1	
10	保温材	硬質発泡ウレタン	—	
11	銘板	テトロン	1	

銘板

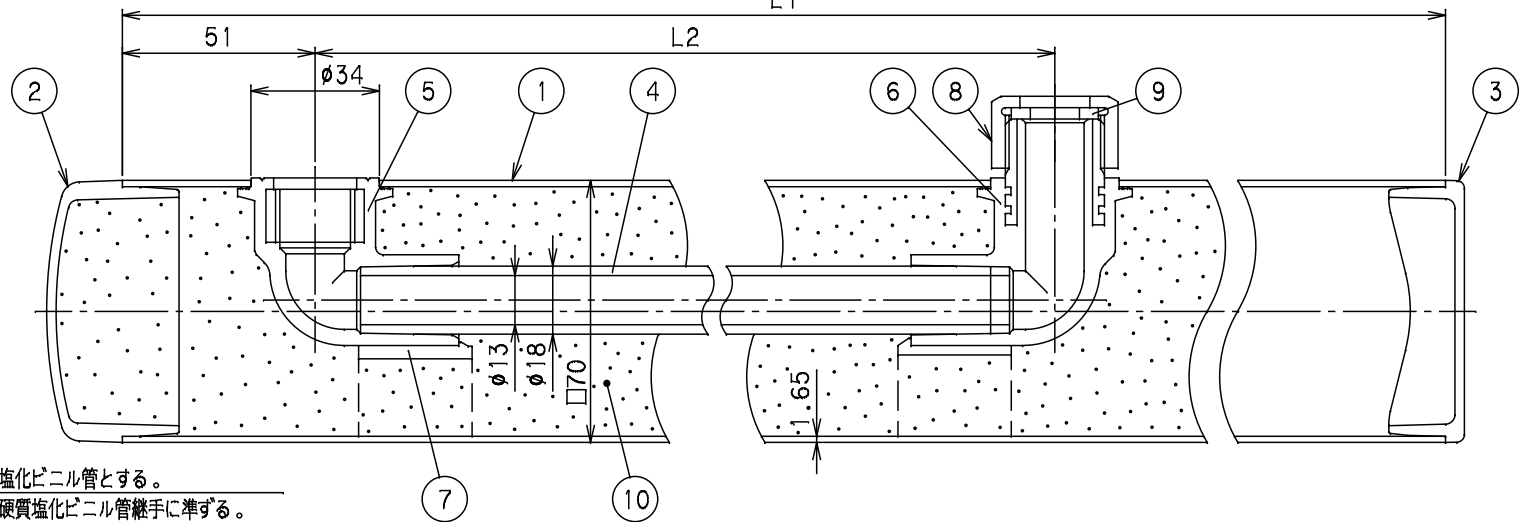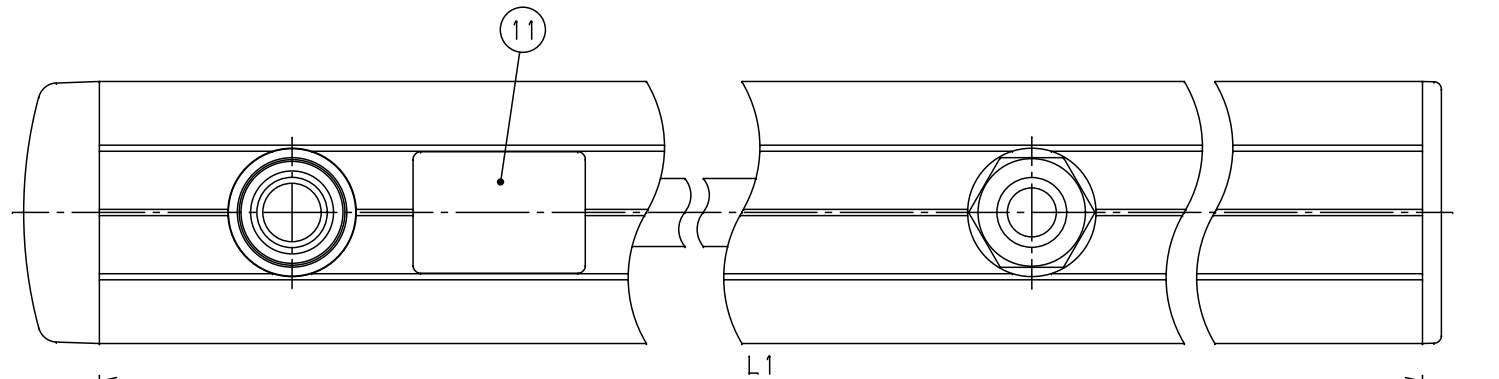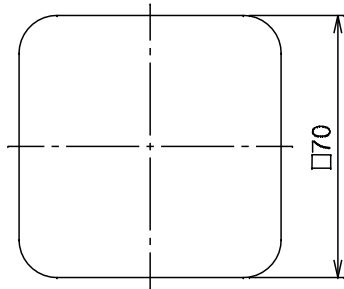

備考

- 内筒は、JIS K 6742 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管とする。
- 水栓エルボA、Bは、JIS K 6743 水道用硬質塩化ビニル管継手に準ずる。
- 水栓エルボAのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRP1/2とする。
- 水栓エルボBのねじは、JIS B 0202 管用平行ねじG3/4とする。
- 袋ナットの寸法は、JIS K 6743 水道用硬質塩化ビニル管継手鋼管用ユニオン20×3/4に準ずる。(但し H=19mm)

品名	水 栓 柱 (日本水道協会型式承認品)	型式 (略号)	2ALX□□□□スイ □70 2AL型 13mm
前澤化成工業株式会社		図番	08071050