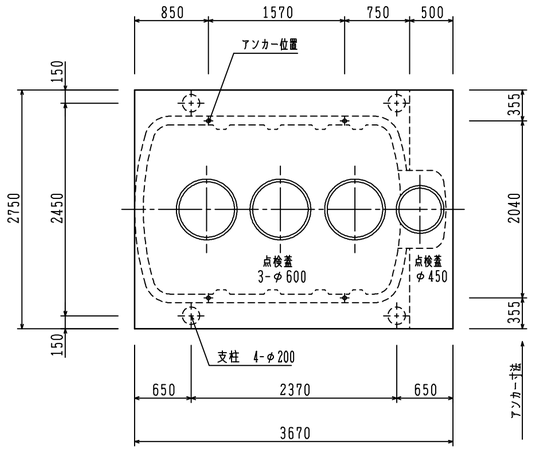

スラブ平面図　S = 1/50

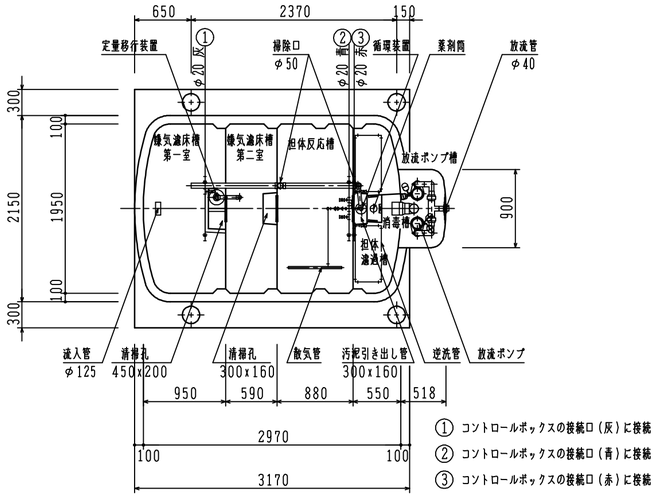

平面図　S = 1/50

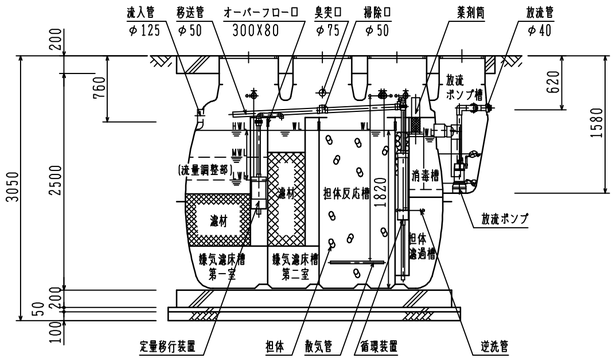

断面図　S = 1/50

※　浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

タテ 上端筋	5-D13	D13-200@	5-D13
タテ 下端筋	5-D13	D13-200@	5-D13

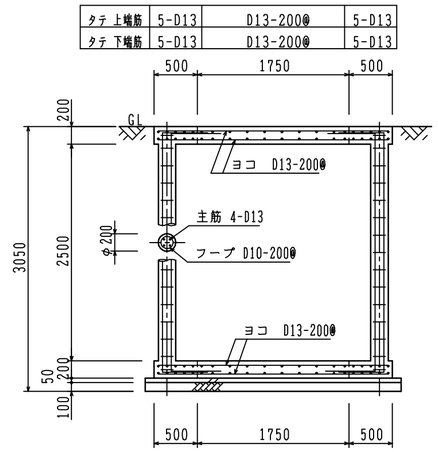

タテ 上端筋	5-D13	D13-200@	5-D13
タテ 下端筋	5-D13	D13-200@	5-D13

配筋断面図　S = 1/50

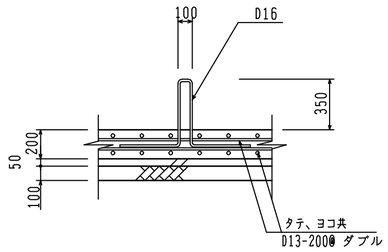

アンカー取付図（現場手配）

S= 1/NTS

浮上防止金具（オプション）

名　称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	4

開口仕様

	点検蓋（丸型）
種 類	1500K（安全荷重 15kN）
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付

設計仕様

型式	VZX-14
処理対象人員	14 人
日平均汚水量	2.80 m3/日
流入水水質	BOD 200 mg/L
	S S 160 mg/L
	T-N 50 mg/L
流出水水質	BOD 10 mg/L
	S S 10 mg/L
	T-N 10 mg/L

槽　名	有効容量（m3）
流量調整部	(0.87)
嫌気濾床槽 第一室	2.35
嫌気濾床槽 第二室	1.80
担体反応槽	2.68
担体濾過槽	1.07
消 毒 槽	0.07
放流ポンプ槽	0.11

フローシート

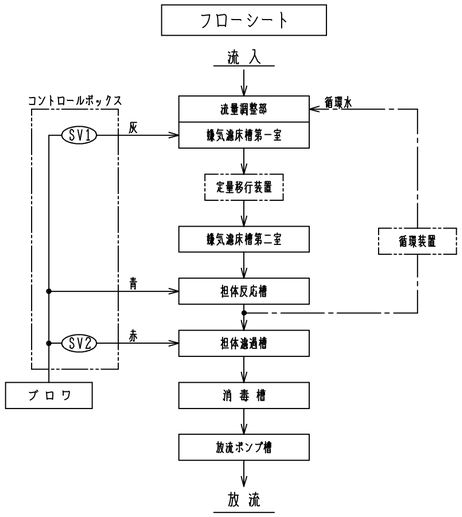

品　名	台数	仕　様	
ブロワ	1	20 A× 200 L /分 × 0.02 MPa × 250 W	SD-200S
放流ポンプ	2	40 A× 110 L /分 × 4.0 m × 150 W	40PNW2.15S

[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。
各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。
嫌気濾床槽第一室の容量はWWL時の容量とする。
ブロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。
※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

ブロワ・CB-A
据付図（参考）

S=1/15

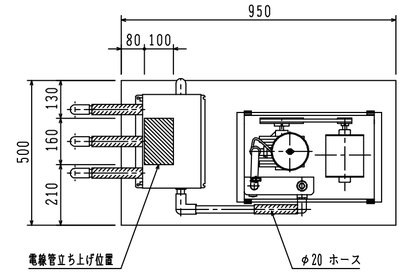



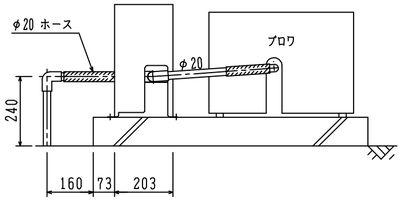

番号	部品名称	材質	数量	備考	作番
△					
△					
△					

仕　様	Mコード（製品コード）
T6 100V 50Hz	84551
T6 100V 60Hz	84552

記号	訂正理由	年月日	訂正

検図	写図	製図	設計

マエザワ浄化槽
施工図

1 : 50　m : m

VZX-14放流ポンプ槽付
荷重型（T6）

前澤化成工業株式会社
開発部

10063013