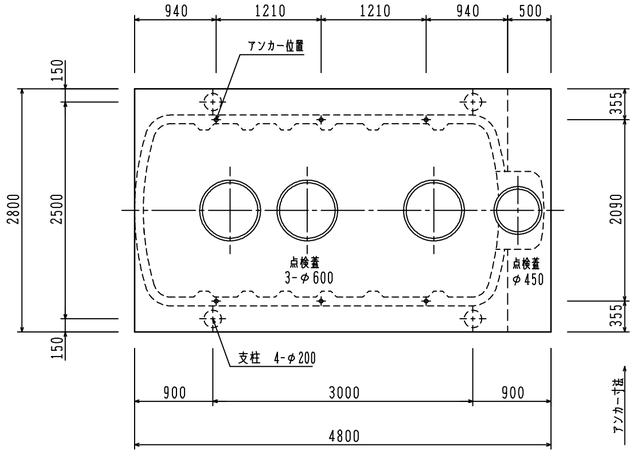

スラブ平面図　S = 1/50

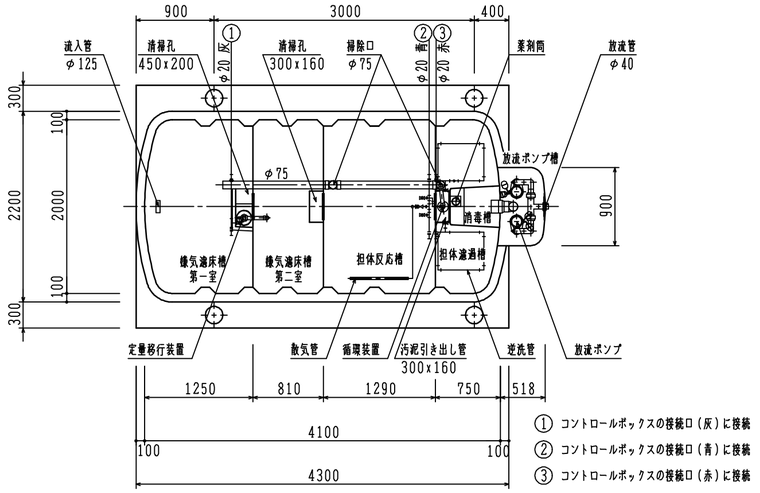

平面図　S = 1/50

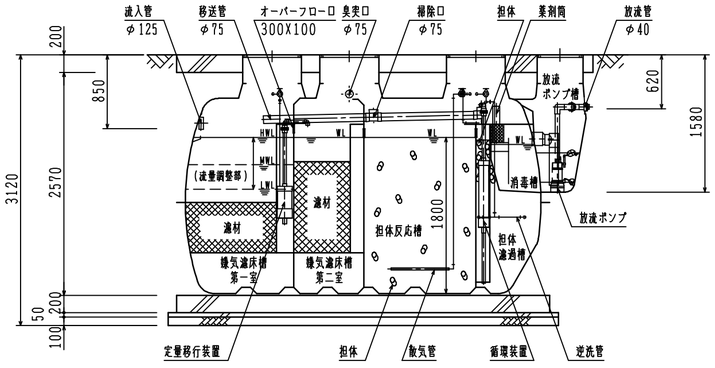

断面図　S = 1/50

※　浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

タテ 上端筋	5-D13	D13-200@	5-D13
タテ 下端筋	5-D13	D13-200@	5-D13

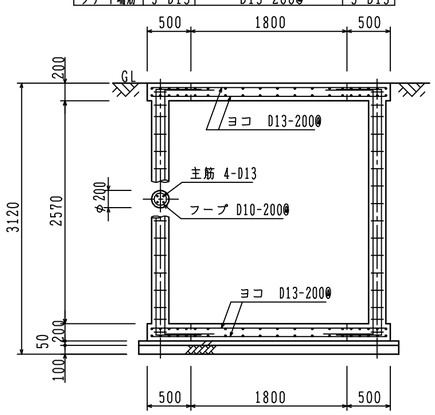

タテ 上端筋	5-D13	D13-200@	5-D13
タテ 下端筋	5-D13	D13-200@	5-D13

配筋断面図　S = 1/50

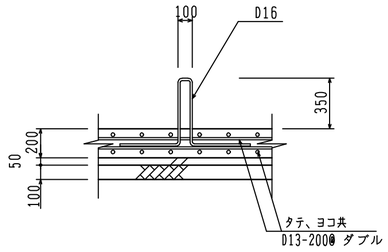

アンカー取付図（現場手配）

S= 1/NTS

浮上防止金具（オプション）

名　称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	6

開口仕様

	点検蓋（丸型）
種 類	1500K（安全荷重 15kN）
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付

設計仕様

型式	VZX-24	
処理対象人員	24 人	
日平均汚水量	4.80 m3/日	
流入水水質	BOD 200 mg/L	
	S S 160 mg/L	
	T-N 50 mg/L	
流出水水質	BOD 10 mg/L	
	S S 10 mg/L	
	T-N 10 mg/L	

槽　名	有効容量（m3）
流量調整部	(1.29)
嫌気濾床槽 第一室	3.22
嫌気濾床槽 第二室	2.55
担体反応槽	4.25
担体濾過槽	1.84
消 毒 槽	0.11
放流ポンプ槽	0.11

フローシート

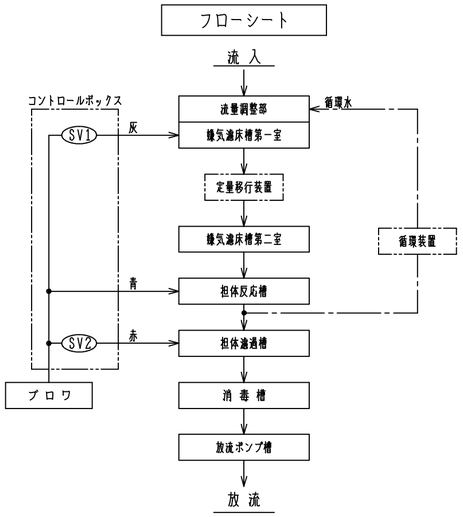

品　名	台数	仕　様	
ブロワ	1	20 A× 300 L /分 × 0.02 MPa × 400 W	HC-251S
放流ポンプ	2	40 A× 110 L /分 × 4.0 m × 150 W	40PNW2.15S

[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。
各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。
嫌気濾床槽第一室の容量はWWL時の容量とする。
ブロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。
※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

ブロワ・CB-A
据付図（参考）
S=1/15

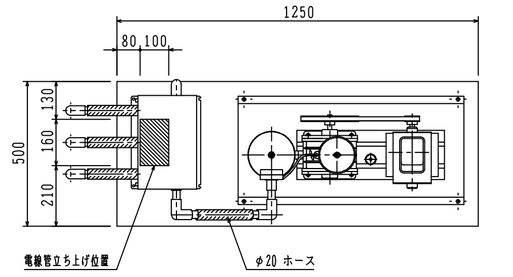

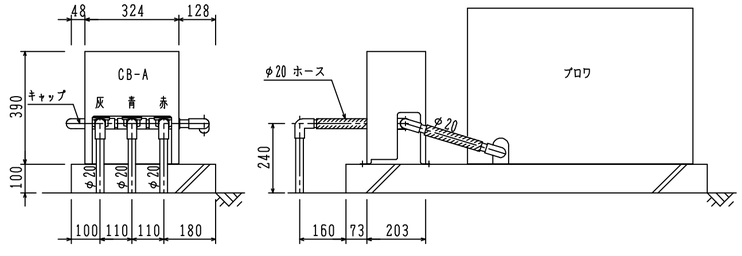

番号	部品名称	材質	数量	備考	作番
△					
△					
△					

記号	訂正理由	年月日	訂正

検図	写図	製図	設計

仕　様	Mコード（製品コード）
T6 100V 50Hz	84563
T6 100V 60Hz	84564

マエザワ浄化槽
施工図

1 : 50　m : m

VZX-24放流ポンプ槽付
荷重型（T6）

前澤化成工業株式会社
開発部

10063016