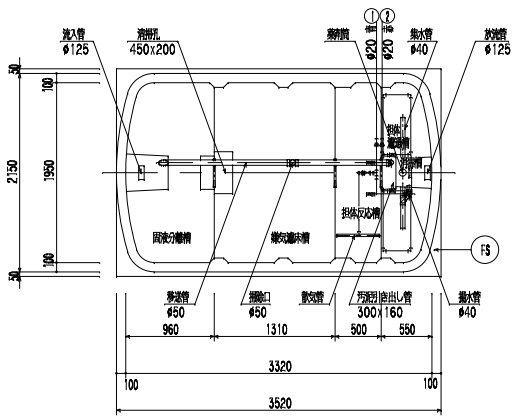

平 面 図

S = 1/40

① 切断BOXの接続口(青)に接続
② 切断BOXの接続口(赤)に接続

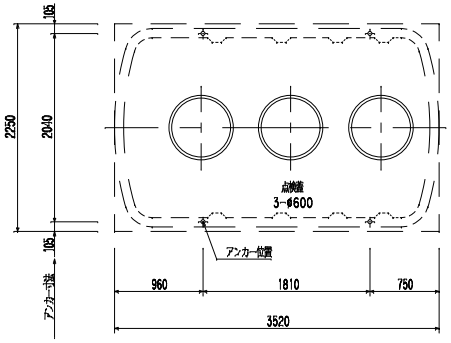

スラブ平面図

S = 1/40

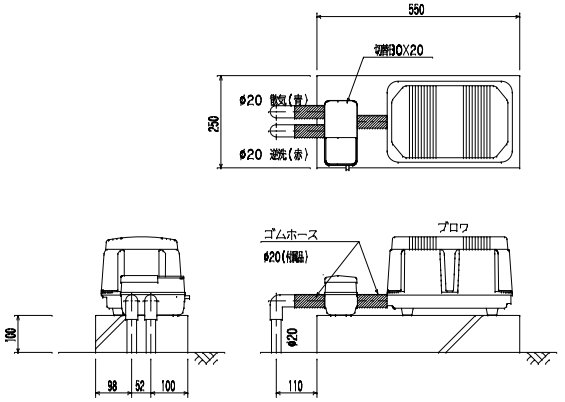

ブロワ・切替BOX 据付図(参考)

S = 1/10

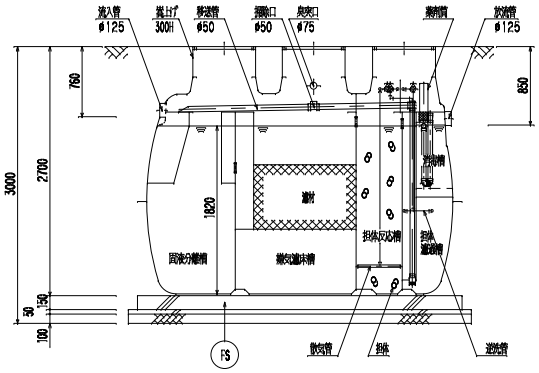

断 面 図

S = 1/40

スラブ断面リスト

S = 1/40

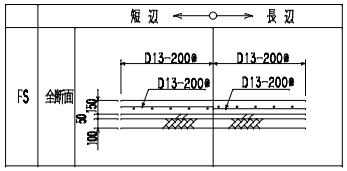

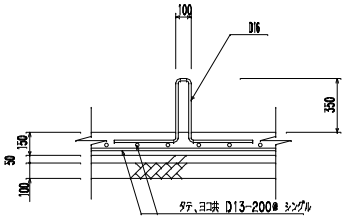

アンカー取付図

S= 1/NTS

浮上防止金具(オプション)

名称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	4

フローシート

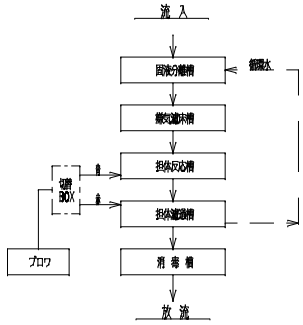

設計仕様

型式	VZL-30
処理対象人員	30 人
日平均汚水量	6.0 m3/日
流入水水質	BOD 200 mg/L
流出水水質	BOD 20 mg/L

槽名	有効容量 (m3)
固液分離槽	2.75
嫌気濾床槽	4.10
担体反応槽	1.57
担体濾過槽	1.08
消毒槽	0.07

品名	台数	仕様	
ブロワ	1	20 A x 150 L/分 x 0.02 MPa x 180/170 W	LW-150

[注記] 開口の表示は内径寸法とする。
浄化槽用にコンセントを2個必要とする。
流入管底は最深施工時(嵩上げ300H)の寸法であり、全高は外寸とする。

※ 浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

番号	部品名称	材質	数量	備考
△				
△				
△				

作番

仕様	Mコード(製品コード)
T2 100V 50Hz	80237N
T2 100V 60Hz	80238N

記号	訂正理由	年月日	訂正

検図	写図	製図	設計

マエザワ浄化槽 施工図

1 : 40 m : m

VZL-30 無荷重型

前澤化成工業株式会社 開発設計部

10058205