


| 特 | 品名 | 材質 | サイズ | 個数 |
|---|--------|----------|------------------------|----|
| | 本体 | (SUS304) | 1000L×400W×620H×t3.0 | 1 |
| | スライド板 | (SUS304) | 390×375×t1.5 | 1 |
| | 受電 | (SUS304) | 260L×380W×t0.8×φ3-5 | 1 |
| | 流入管 | (SUS304) | 100A×40L 内ネジソケット | 1 |
| | 排出管 | (SUS304) | 100A 内ネジソケット | 1 |
| | トラップ | (PVC) | 100VUDT 掃除口 | 1 |
| | スライド板 | (SUS304) | 240L×200W×480H×t1.5 | 1 |
| | マンホール枠 | (SUS304) | 1109L×510W (L-40×40×3) | 1 |
| | マンホール蓋 | (SUS304) | 367×502×t3.5 | 3 |

| | |
|-----------|------------|
| 本体質量 | 67 kg |
| マンホール質量 | 28 kg |
| 蓋1枚当り質量 | 7 kg |
| 許容流入流量 | 150.0L/min |
| 標準阻集グリース量 | 49.8 kg |
| 認定番号 | 第22179号 |
| 流入管方向 | □ 方向 |
| 排出管方向 | ○ 方向 |
| 納入台数 | 台 |

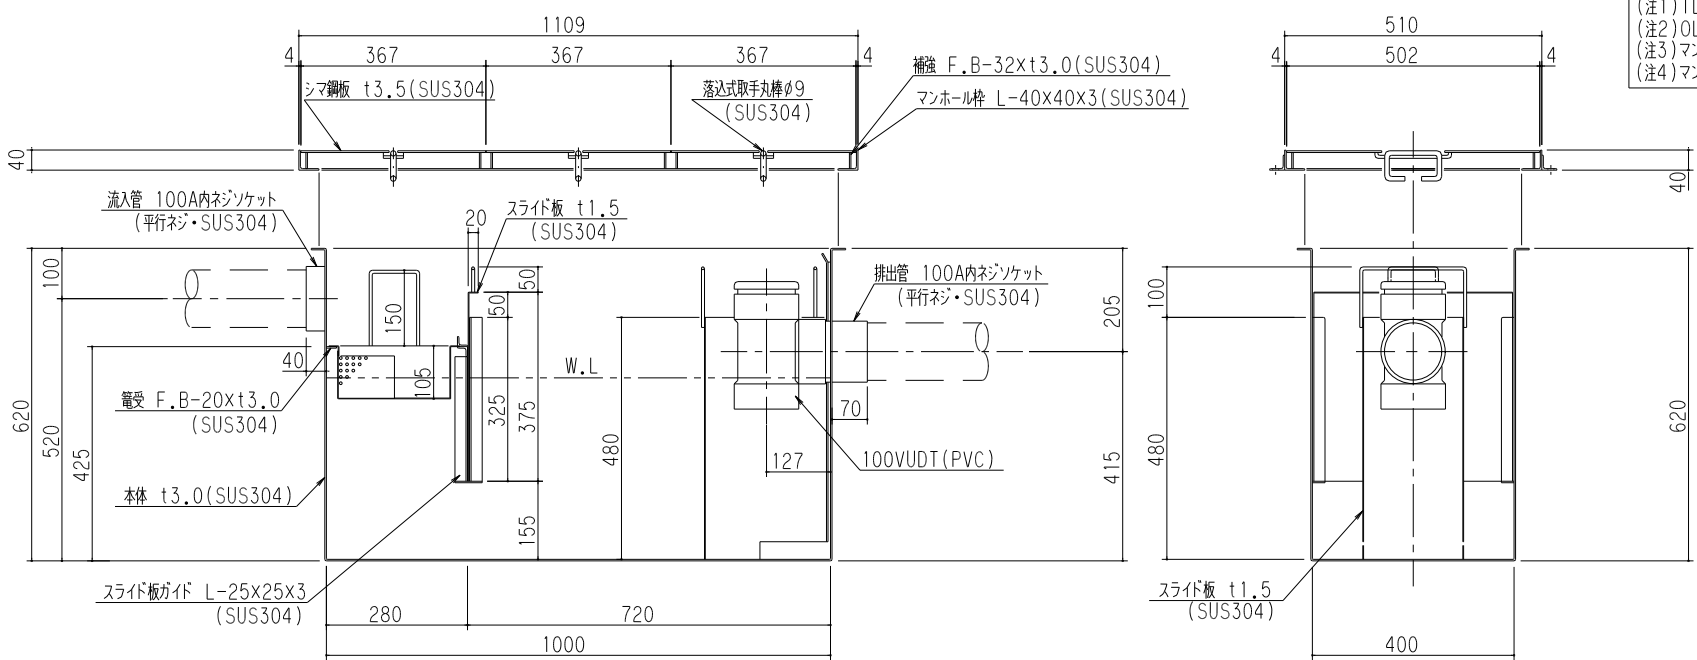

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
 (注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋はSUS製とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

| | | | |
|------------|------------------------------|------------|-----------------|
| 品名 | SUS製グリーストラップ (パイプ流入地中埋設型) | 型式 (略号) | GTS-N150P SUS蓋付 |
| 前澤化成工業株式会社 | 図番 | 25702513 | |