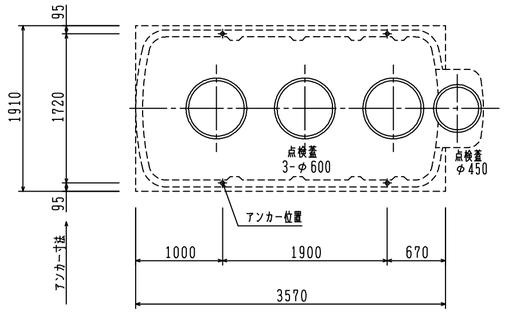

スラブ平面図　S = 1/50

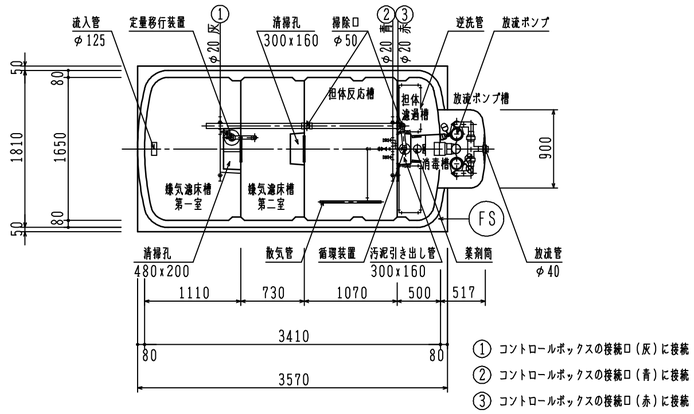

平面図　S = 1/50

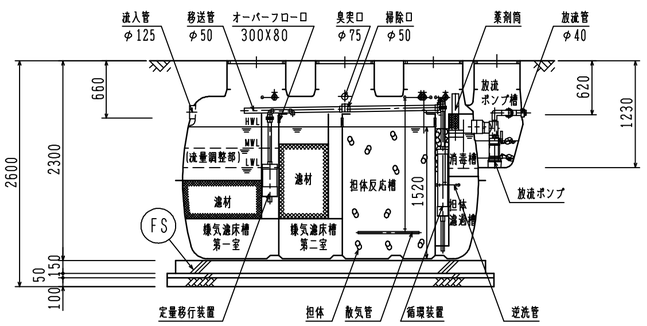

断面図　S = 1/50

スラブ断面リスト　S = 1/50

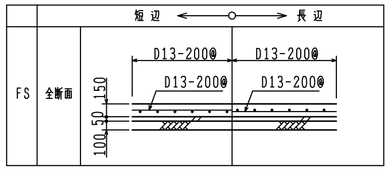

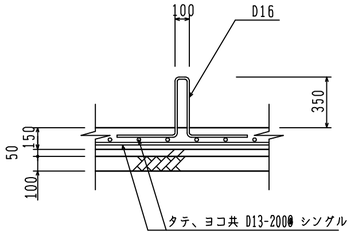

アンカー取付図（現場手配）

S= 1/NTS

浮上防止金具（オプション）

名　　称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	5/8	4

開口仕様

	点検蓋（丸型）
種　類	500K（安全荷重 5kN）
蓋	FRP製
枠	PP製
備　考	ロック付

※　浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

設計仕様

型式	VZX-12
処理対象人員	12 人
日平均汚水量	2.40 m3/日
流入水水質	BOD 200 mg/L
	S S 160 mg/L
	T-N 50 mg/L
流出水水質	BOD 10 mg/L
	S S 10 mg/L
	T-N 10 mg/L

槽　　名	有効容量（m3）
流量調整部	(0.76)
嫌気濾床槽　第一室	1.99
嫌気濾床槽　第二室	1.54
担体反応槽	2.42
担体濾過槽	0.76
消 毒 槽	0.05
放流ポンプ槽	0.07

フローシート

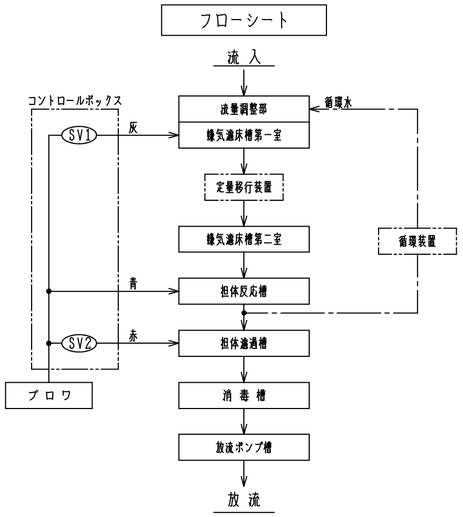

品　名	台数	仕　様	
ブロワ	1	20 A× 150 L/分 × 0.02 MPa × 200 W	SD-150S
放流ポンプ	2	40 A× 110 L/分 × 4.0 m × 150 W	40PNW2.15S

［注 記］開口の表示は内径寸法とする。
各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。
嫌気濾床槽第一室の容量はWWL時の容量とする。
ブロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。
※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

ブロワ・CB-A
据付図（参考）

S=1/15

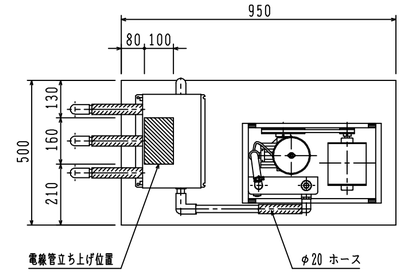



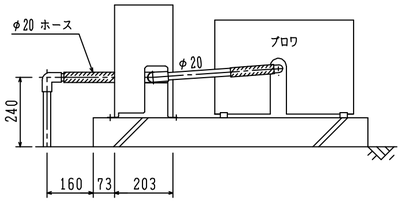

番号	部品名称	材質	数量	備考	作番
△					
△					
△					

記号	訂正理由	年月日	訂正

検図	写図	製図	設計

仕　様	Mコード（製品コード）
T2 100V 50Hz	84545
T2 100V 60Hz	84546

マエザワ浄化槽
施工図

1 : 50　m : m

VZX-12放流ポンプ槽付
無荷重型

前澤化成工業株式会社
開発部

10063001