


スラブ平面図 S = 1/50




平 面 図 S = 1/50

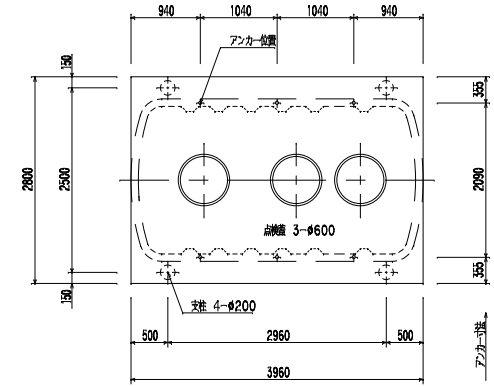


断 面 図 S = 1/50

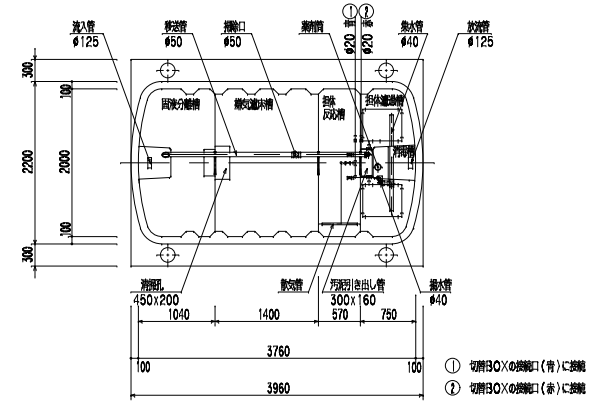


配筋断面図 S = 1/50

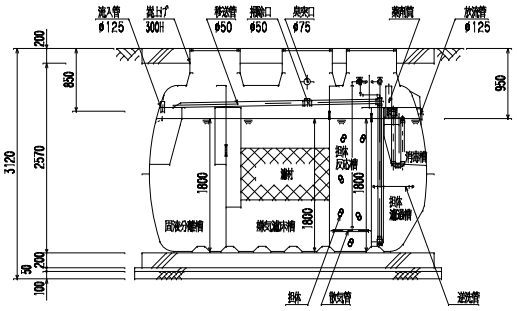


アンカー取付図 ~~S = 1/NTS~~

浮上防止金具(オプション)
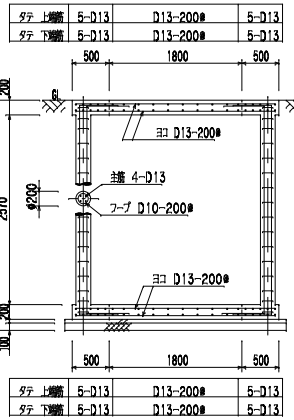
| 名 称 | サイズ | 数量(個) |
|---|---|---|
| ターンバックル | 7/8 | 6 |
| | | |

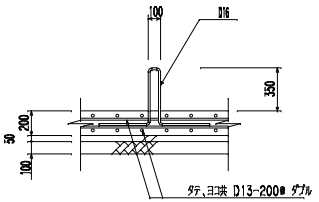


フローシート

## 設計仕様

| 形式 | VZL-35 |
|---|---|
| 処理対象人員 | 35 人 |
| 日平均汚水量 | 7.00 m3/日 |
| 流入水水質 | BOD 200 mg/L |
| 流出水水質 | BOD 20 mg/L |

| 槽 名 | 有効容量 (m3) |
|---|---|
| 固液分離槽 | 3.06 |
| 嫌気濾床槽 | 4.65 |
| 担体反応槽 | 1.81 |
| 担体濾過槽 | 1.87 |
| 消毒槽 | 0.11 |
| | |

| 品 名 | 台数 | 仕 様 | |
|---|---|---|---|
| ブロワ | 1 | 20 AX 200 L /分 X 0.02 MPa X 230/240 W | LW-200(S) |
| | | | |

[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。
浄化槽用にコンセントを2個必要とする。
流入管底は最深施工時(嵩上げ300H)の寸法であり、全高は外寸とする。







ブロワ・切替BOX 据付図(参考) S = 1/10

※ 浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
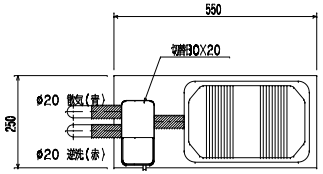
| 記号 | 訂正理由 | 年月日 | 訂正 |
|---|---|---|---|
| | | | |
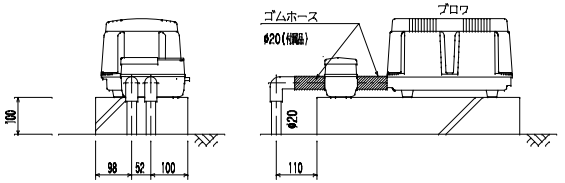
| 検図 | 写図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 仕 様 | Mコード (製品コード) |
|---|---|
| T6 100V 50Hz | 80243N |
| T6 100V 60Hz | 80244N |

マエザワ浄化槽 施工図

! : 50 m : m

VZL-35 荷重型(T6)

前澤化成工業株式会社 開発設計部

10058215