




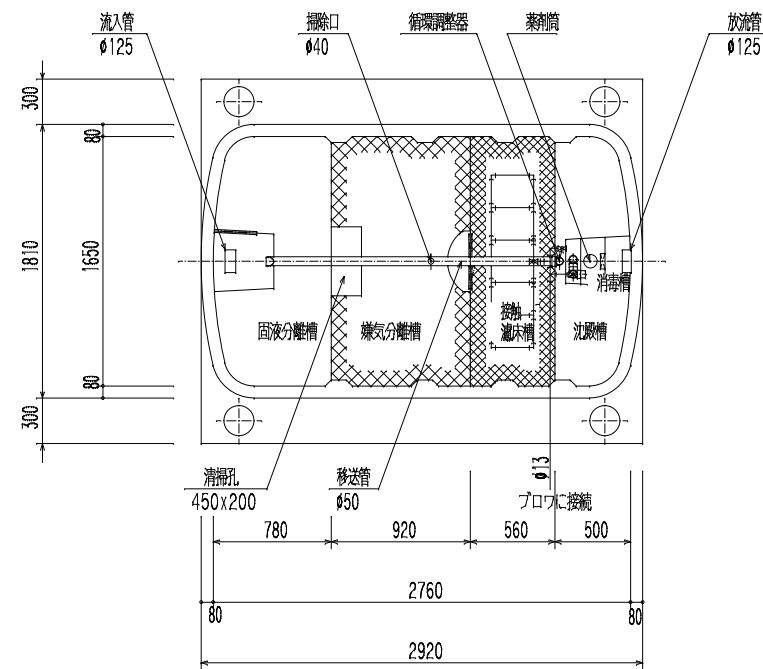


平面図 S = 1/50

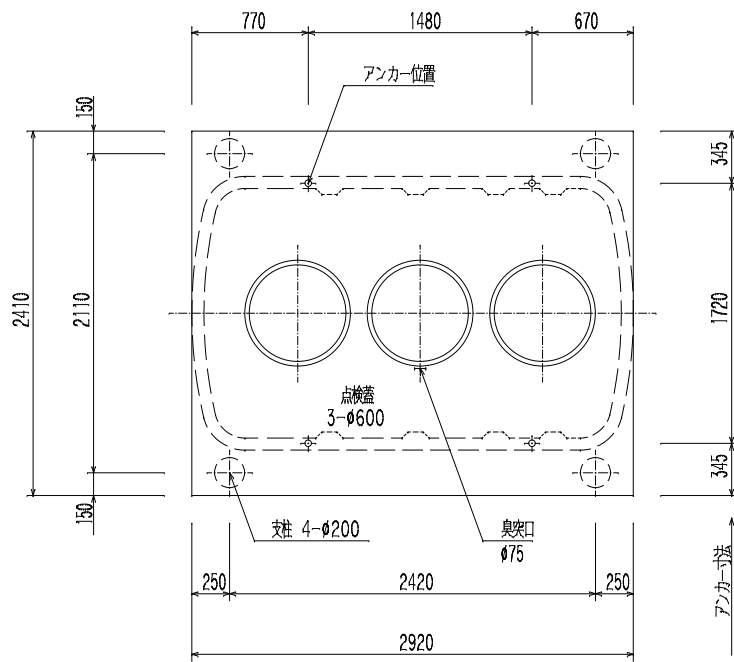


スラブ平面図 S = 1/50

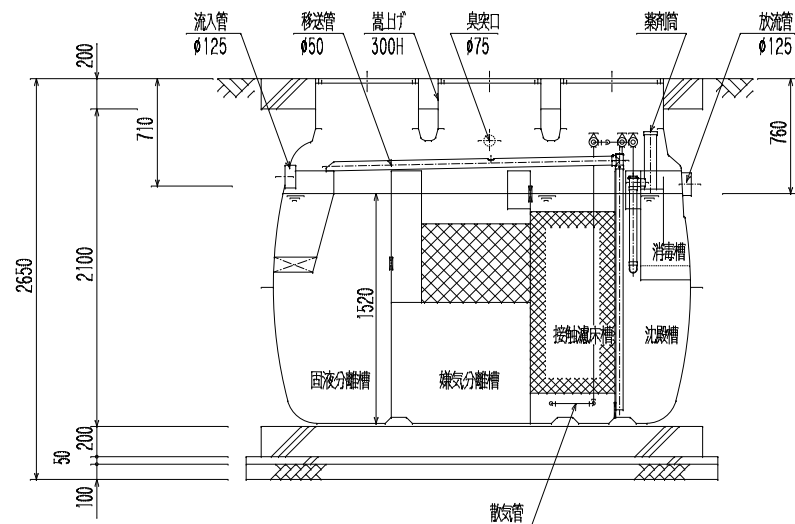

断面図 S = 1/50

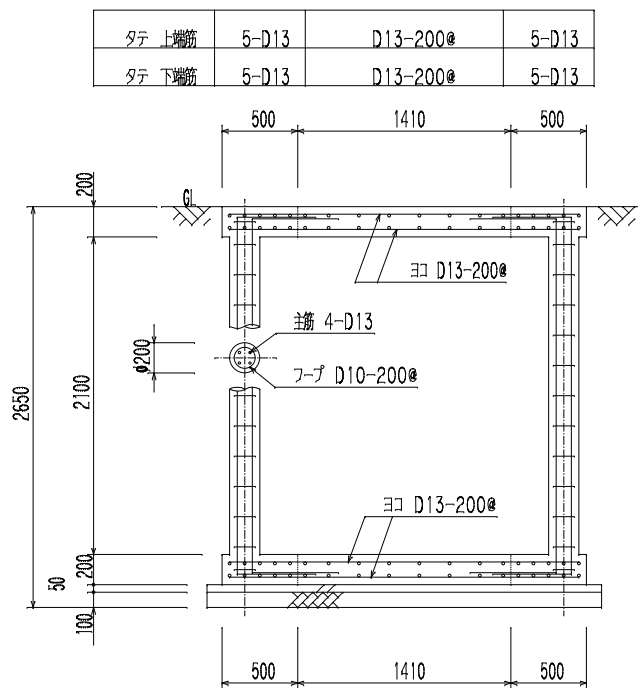


配筋断面図 S = 1/50

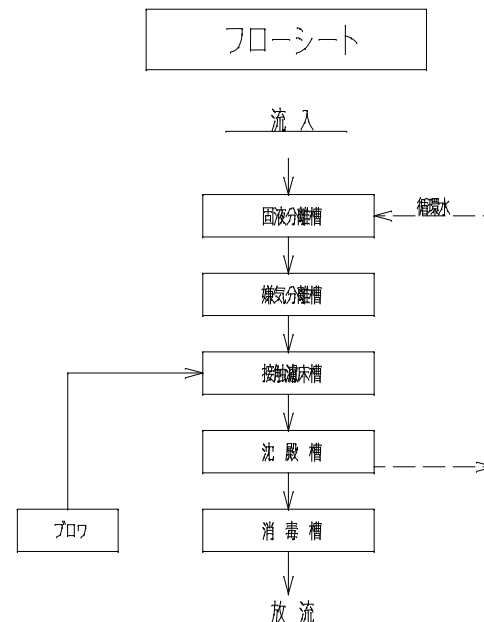

## 設計仕様

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 型 式    | VZN-14                                     |
| 認定番号   | 3-13-H-002                                 |
| 適合認定番号 | 型01Cad0a0144302                            |
| 処理対象人員 | 14 人                                       |
| 日平均汚水量 | 2.8 m <sup>3</sup> /日                      |
| 流入水水质  | BOD 200 mg/L<br>T-N 50 mg/L<br>SS 160 mg/L |
| 流出水水质  | BOD 20 mg/L<br>T-N 20 mg/L<br>SS 15 mg/L   |

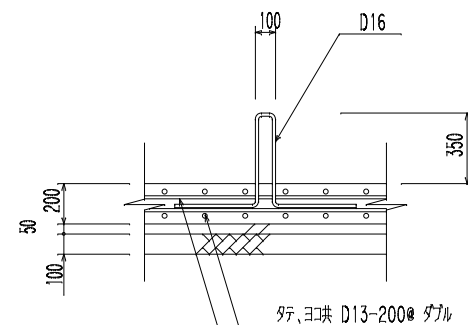

アンカー取付図 S= 1/NTS

| 槽 名   | 有効容量 (m <sup>3</sup> ) |
|-------|------------------------|
| 固液分離槽 | 1.58                   |
| 嫌気分離槽 | 2.07                   |
| 接触濾床槽 | 1.26                   |
| 沈殿槽   | 0.87                   |
| 消毒槽   | 0.05                   |

## 浮上防止具

| 名 称     | サイズ | 数量 (個) |
|---------|-----|--------|
| ターンバックル | 5/8 | 4      |

| 品 名 | 台数 | 仕 様                                  |
|-----|----|--------------------------------------|
| プロワ | 1  | 20 AX 200 L /分X 0.02 MPa x 210/215 W |

LW-200(S)

〔注 記〕 開口の表示は内径寸法とする。

流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は外寸とする。

|       |
|-------|
| 注 記 : |
| 訂 正 : |
| 備 考 : |

前澤化成工業株式会社

|    |    |    |    |     |               |      |                                 |
|----|----|----|----|-----|---------------|------|---------------------------------|
| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 製品名 | VZN-14        | 縮 尺  | 1/50                            |
| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 図面名 | 浄化槽 構造図 (荷重型) | 図面番号 | 10073003<br>VZN-14 GL-710 1500K |