

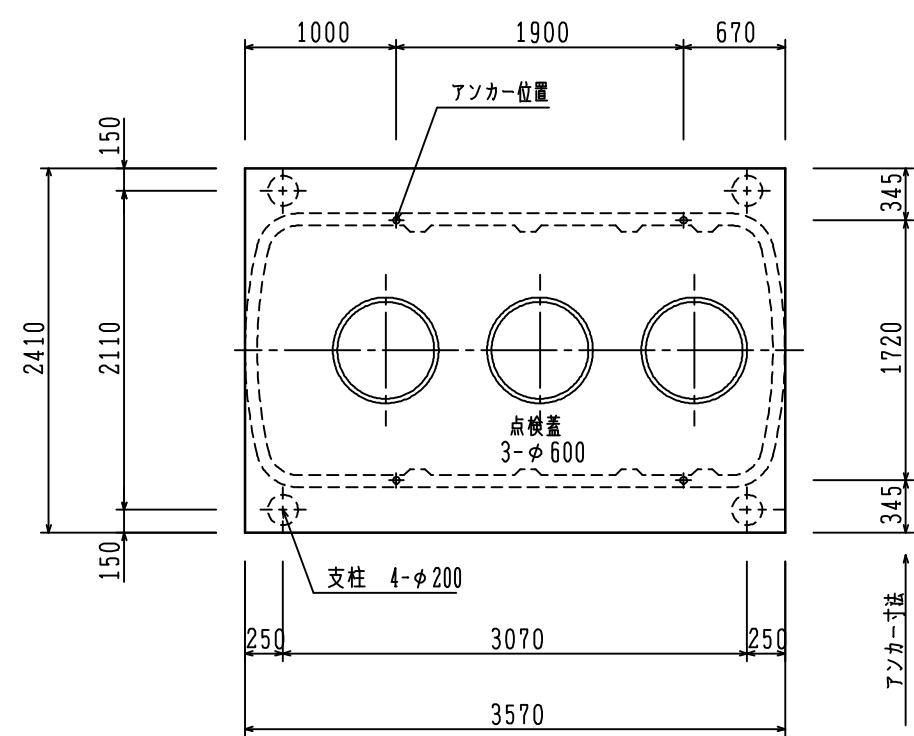


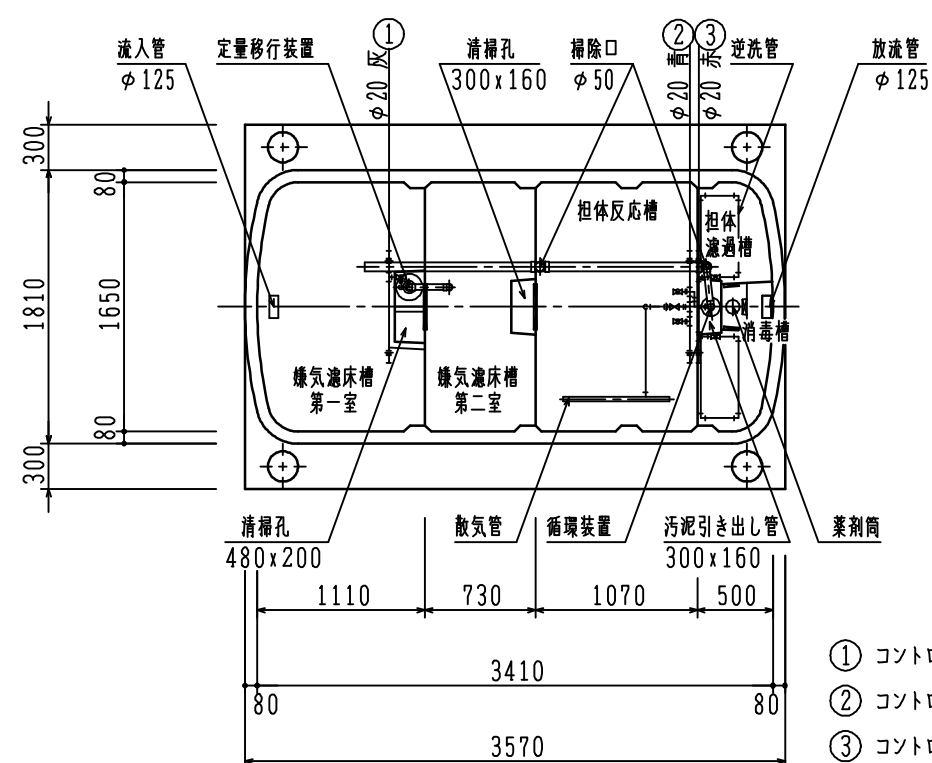


スラブ平面図

$$S = 1/50$$


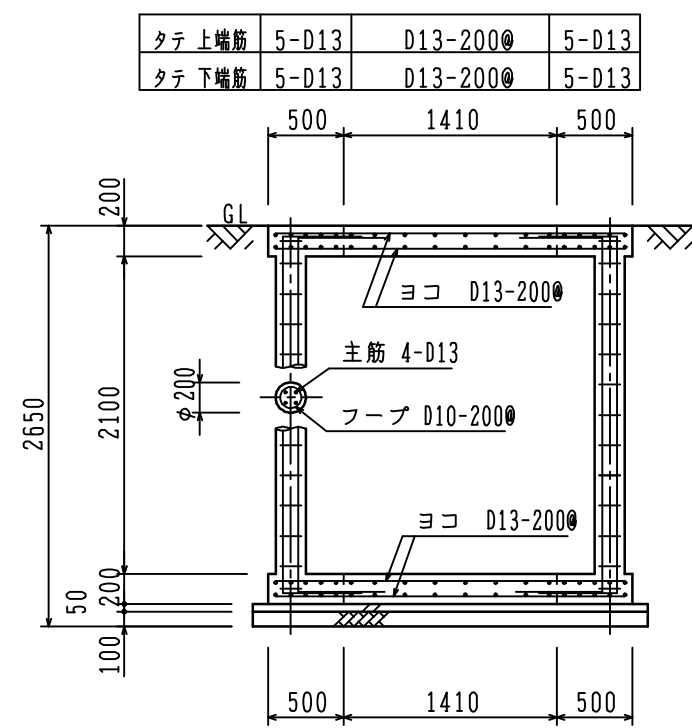
- ① コントロールボックスの接続口（灰）に接続
- ② コントロールボックスの接続口（青）に接続
- ③ コントロールボックスの接続口（赤）に接続

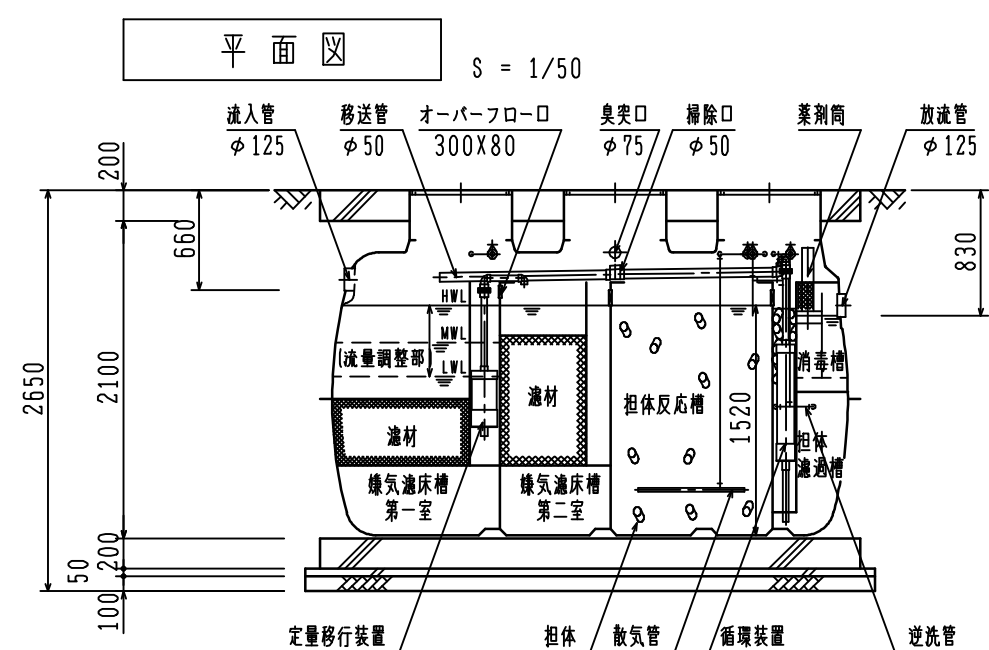


平面图
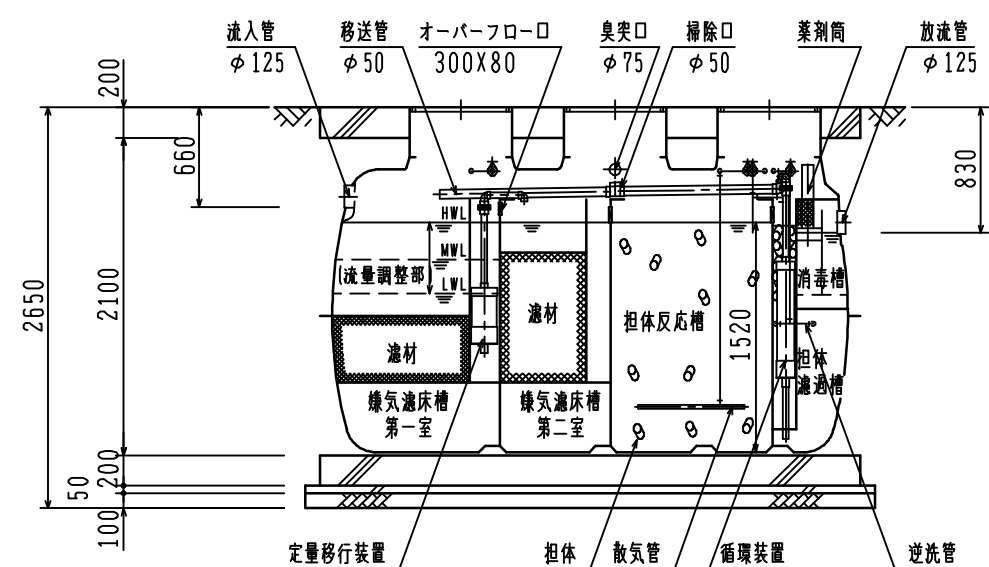
$$S = 1/50$$



断面図

$$S = 1/50$$


タテ 上端筋	5-D13	D13-200@	5-D13
タテ 下端筋	5-D13	D13-200@	5-D13
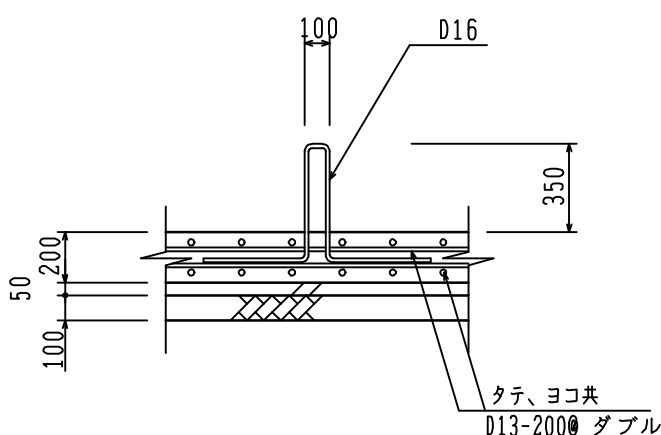
$$S = 1/50$$


アンカー取付図（現場手配）

$$S = 1/NTS$$


名 称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	5/8	4


開口仕様

	点検蓋（丸型）
種 類	1500K（安全荷重 15kN）
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付

設計仕様

型式	VZX-12
処理対象人員	12 人
日平均汚水量	2.40 m ³ /日
流入水水质	BOD 200 mg/L
	S S 160 mg/L
	T-N 50 mg/L
流出水水质	BOD 10 mg/L
	S S 10 mg/L
	T-N 10 mg/L

槽 名	有效容量 (m ³)
流量調整部	(0.76)
嫌気濾床槽 第一室	1.99
嫌気濾床槽 第二室	1.54
担体反応槽	2.42
担体濾過槽	0.76
消毒槽	0.05

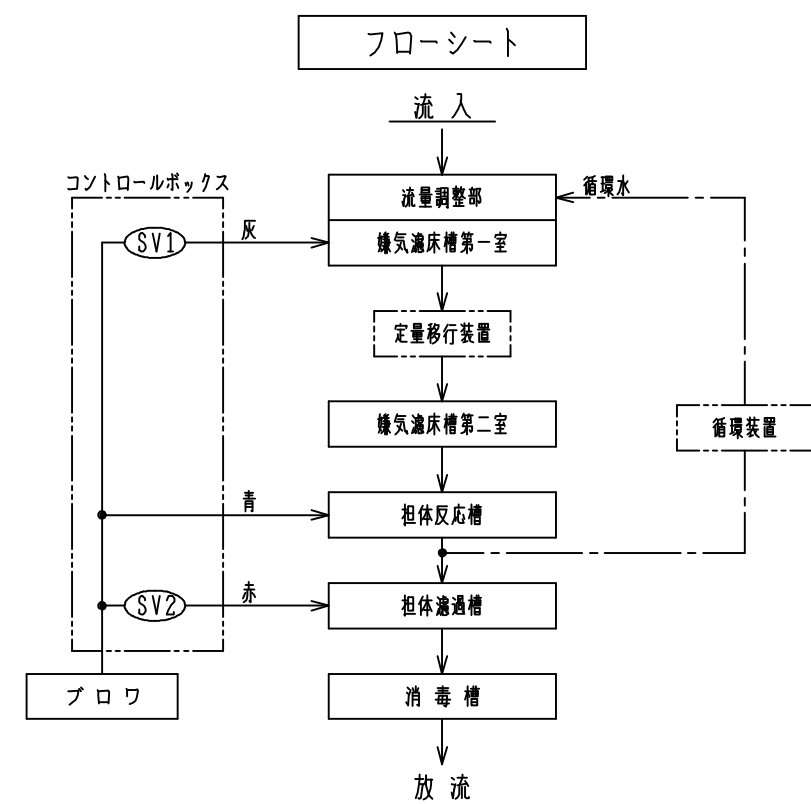

品 名	台数	仕 様	
プロワ	1	20 A × 150 L /分 × 0.02 MPa × 200 W	SD-150S


〔注 記〕 開口の表示は内径寸法とする。

各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。


嫌気濾床槽第一室の容量はWWL時の容量とする。

ブロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。

※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

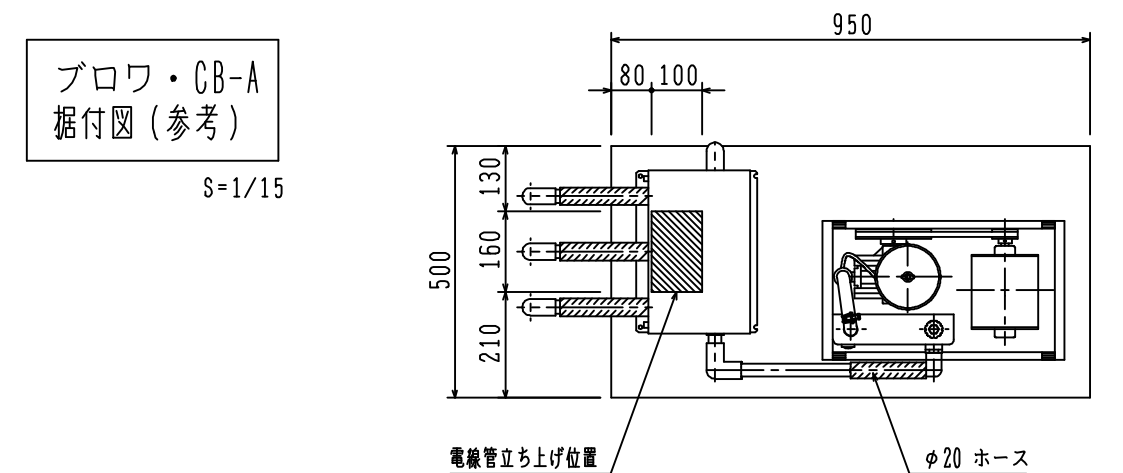

ブロウ・CB-A
据付図（参考）
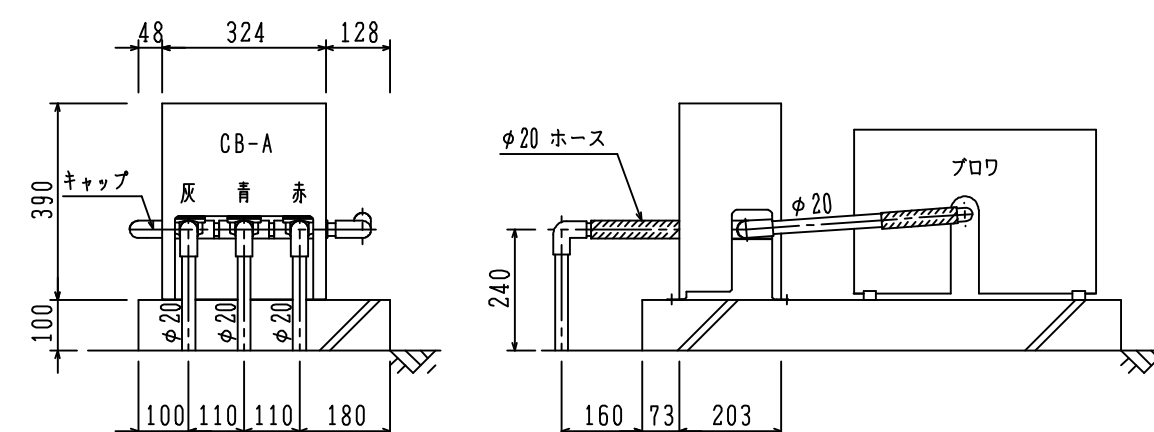
$$S = 1/15$$


		番 号		部 品 名 称		材 質		数 量		備 考		作 番		
仕 様	Mコード (製品コード)	△						マエザワ浄化槽 施工図				前澤化成工業株式会社 開発部		
		△												
		△												
T6 100V 50Hz	84503	記 号	訂 正 理 由			年 月 日		訂 正	1 : 50		m : m			
T6 100V 60Hz	84504		検 図	写 図	製 図	設 計		VZX-12 荷重型 (T6)				10062012		