

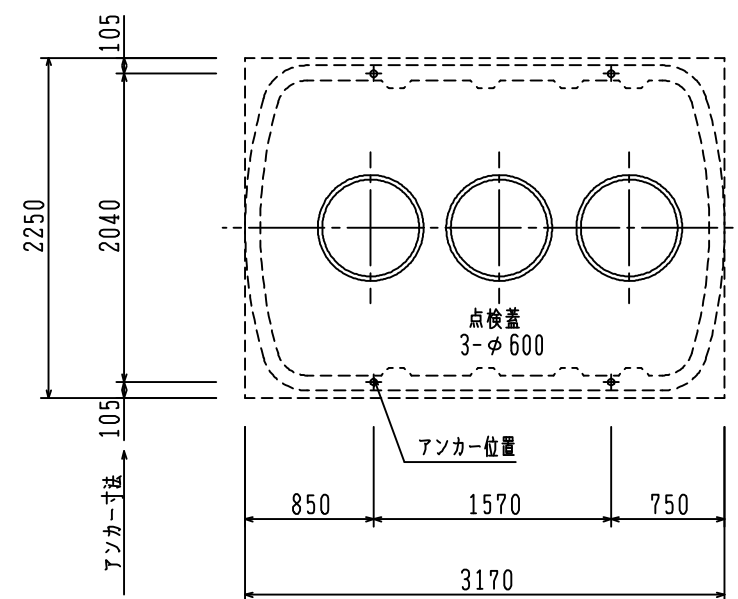
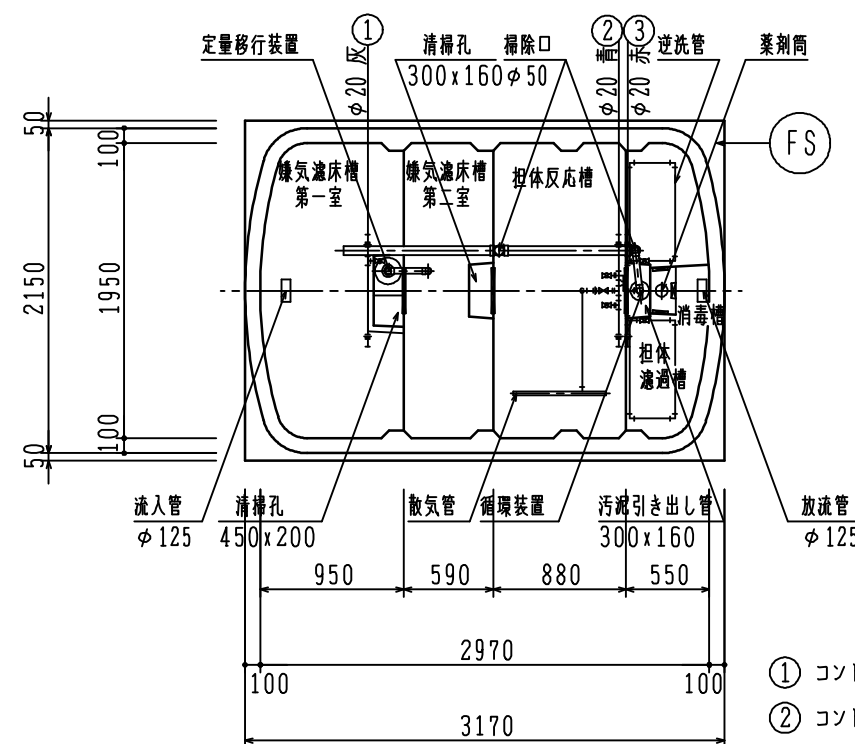
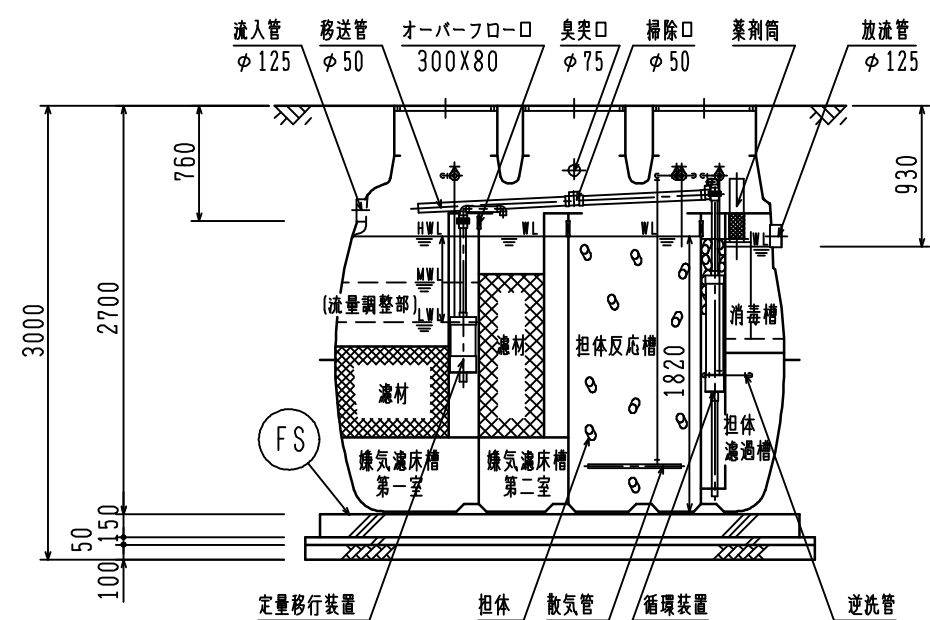


スラブ平面図 $S = 1/50$ 



平面図 $S = 1/50$

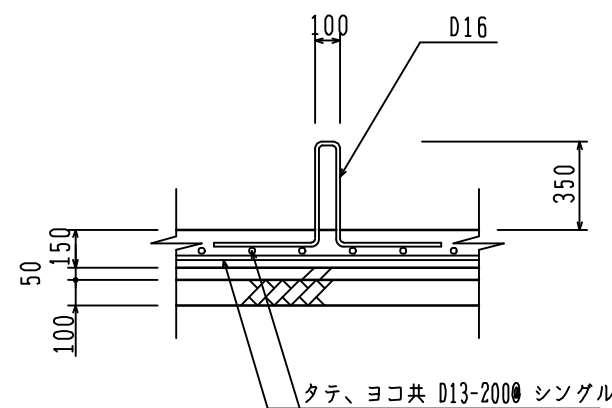

断面図 $S = 1/50$

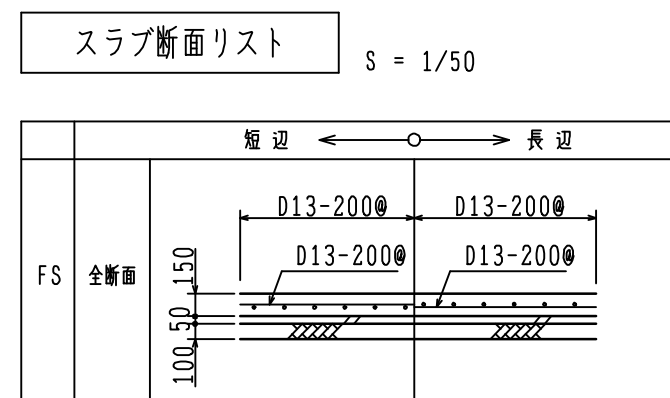

アンカー取付図（現場手配）



名 称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	4

開口仕様

	点検蓋 (丸型)
種 類	500K (安全荷重 5kN)
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付

設計仕様

型式	VZX-14
処理対象人員	14 人
日平均汚水量	2.80 m ³ /日
流入水水質	BOD 200 mg/L
	S S 160 mg/L
	T-N 50 mg/L
流出水水質	BOD 10 mg/L
	S S 10 mg/L
	T-N 10 mg/L

槽 名	有效容量 (m ³)
流量調整部	(0.87)
燒氣濾床槽 第一室	2.35
燒氣濾床槽 第二室	1.80
担体反應槽	2.68
担体濾過槽	1.07
消 毒 槽	0.07

品 名	台数	仕 様	
ブロワ	1	20 A × 200 L / 分 × 0.02 MPa × 250 W	SD-200S




[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。

各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。

嫌気濾床槽第一室の容量はMWL時の容量とする。

ブロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。

※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

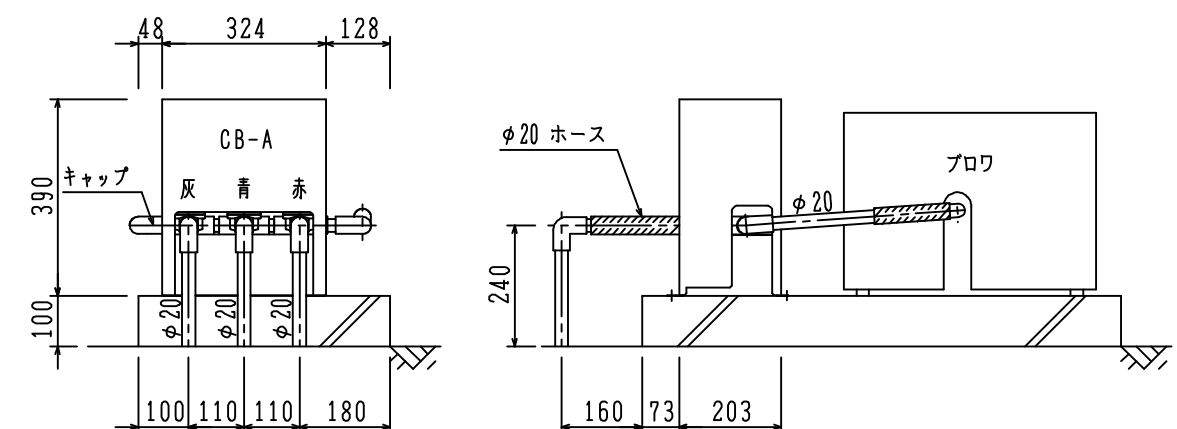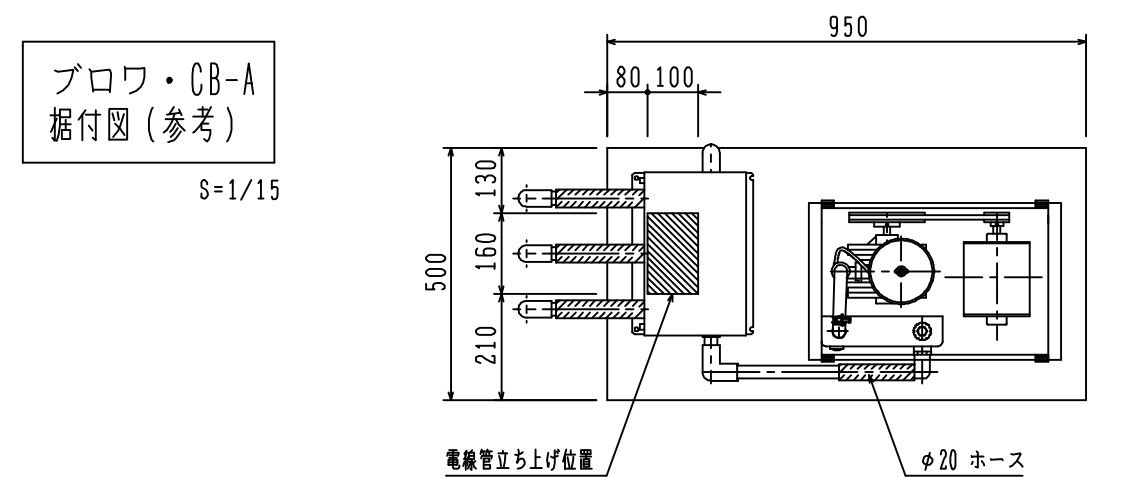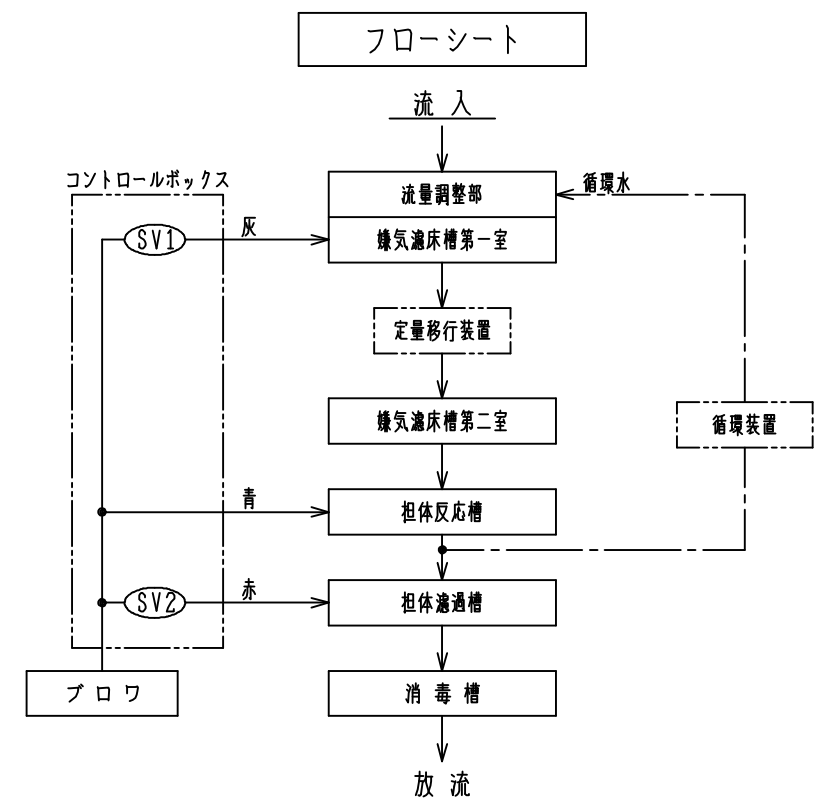[illegible]