




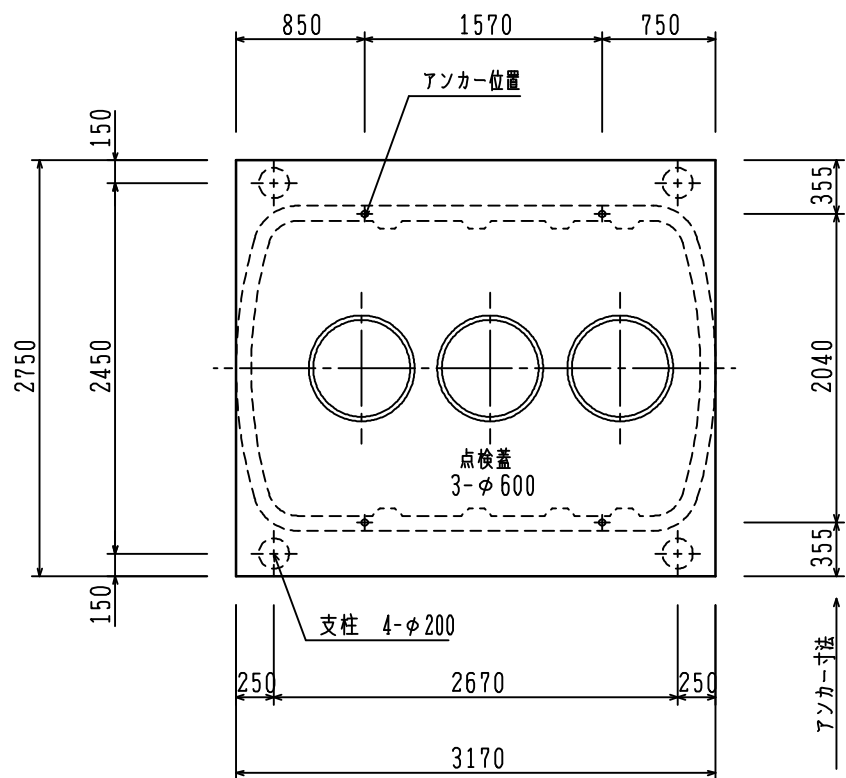

スラブ平面図 S = 1/50

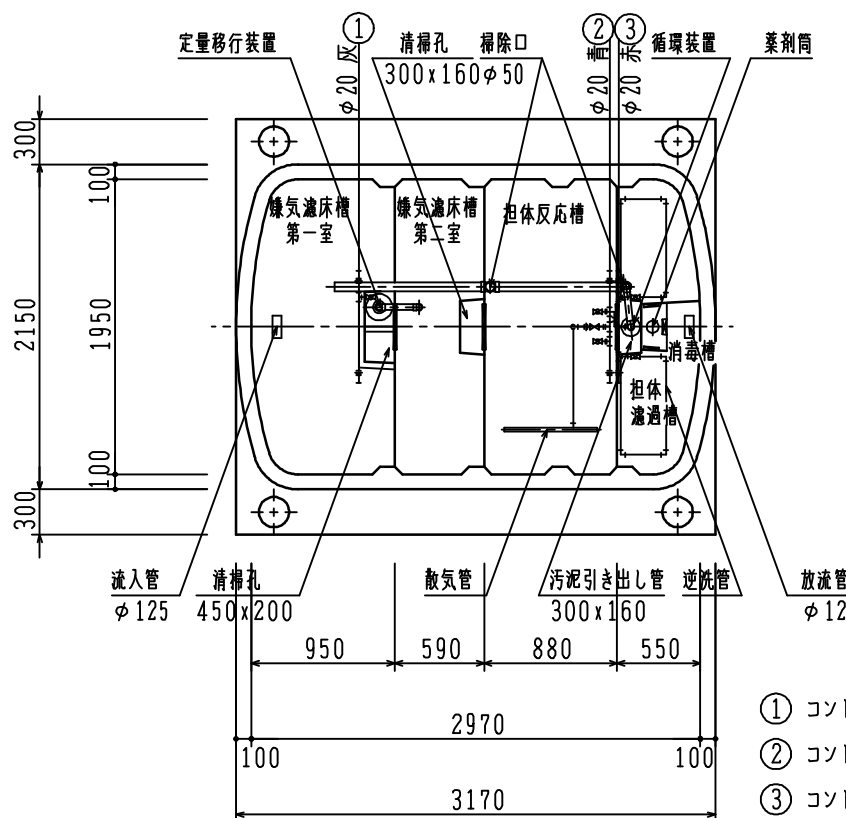


平面図 S = 1/50

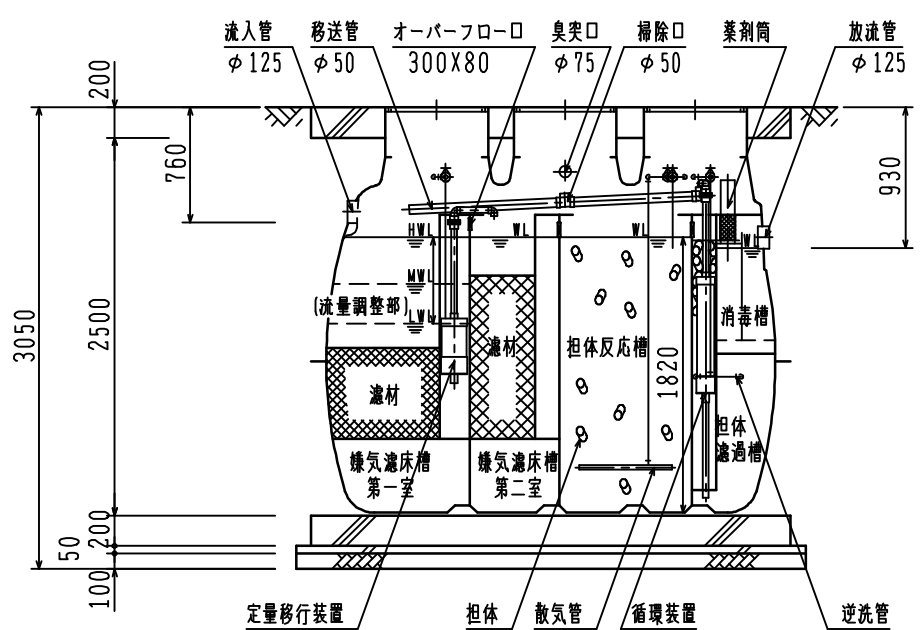


断面図 S = 1/50

※ 浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

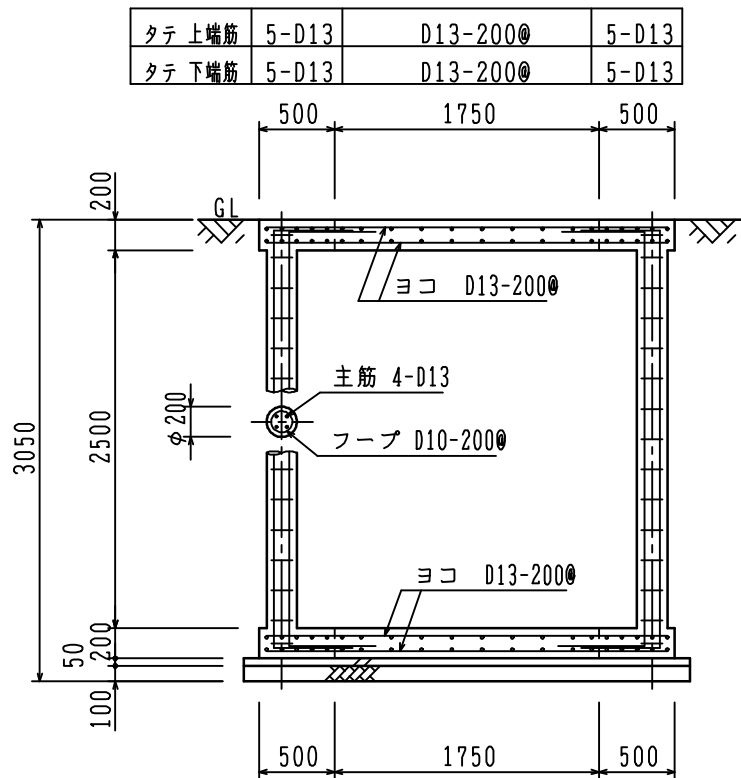

配筋断面図 S = 1/50

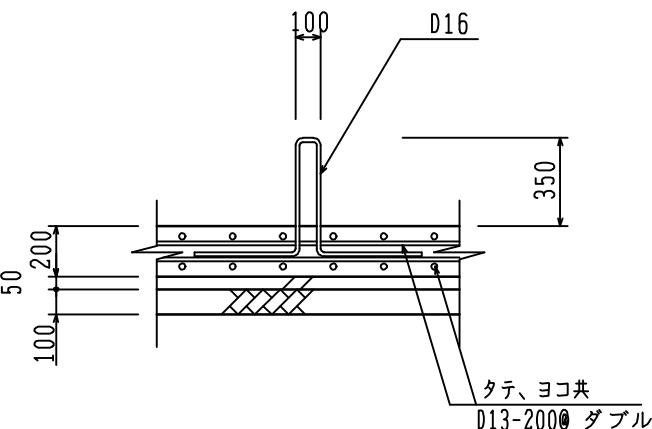

アンカー取付図 (現場手配) S= 1/NTS

浮上防止金具 (オプション)

名 称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	4

開口仕様

種類	点検蓋 (丸型)
蓋	1500K (安全荷重 15kN)
枠	FRP製
備考	PP製
備考	ロック付

設計仕様

型式	VZX-14
処理対象人員	14 人
日平均汚水量	2.80 m ³ /日
流入水水质	BOD 200 mg/L S S 160 mg/L T-N 50 mg/L
流出水水质	BOD 10 mg/L S S 10 mg/L T-N 10 mg/L

槽 名	有効容量 (m ³)
流量調整部	(0.87)
曝気濾床槽 第一室	2.35
曝気濾床槽 第二室	1.80
担体反応槽	2.68
担体濾過槽	1.07
消毒槽	0.07

品 名	台数	仕 様
ブロワ	1	20 A× 200 L /分 × 0.02 MPa × 250 W


[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。

各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。




曝気濾床槽第一室の容量はNWL時の容量とする。

ブロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。

※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

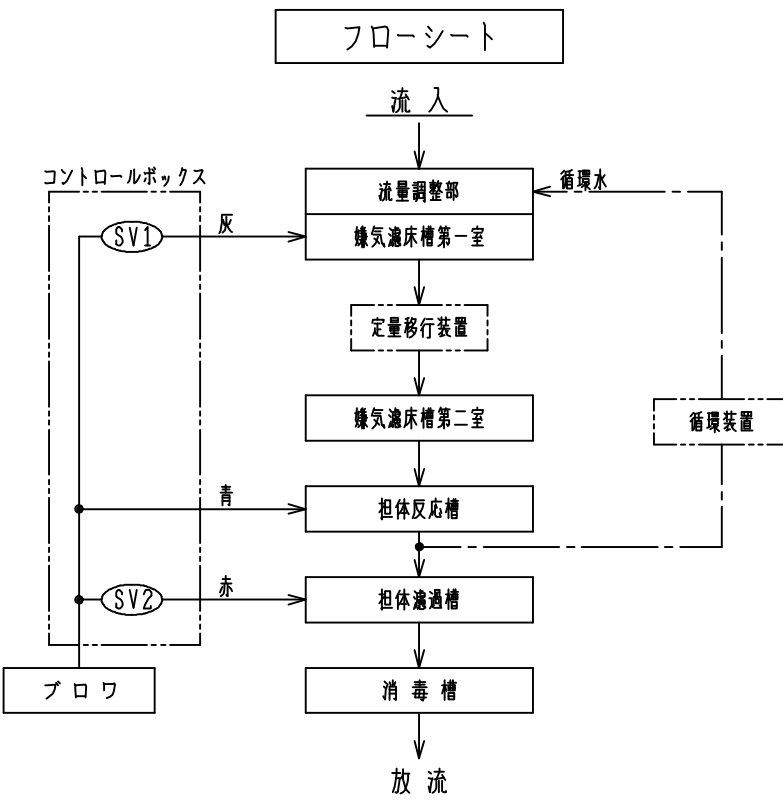

ブロワ・CB-A 据付図 (参考) S=1/15

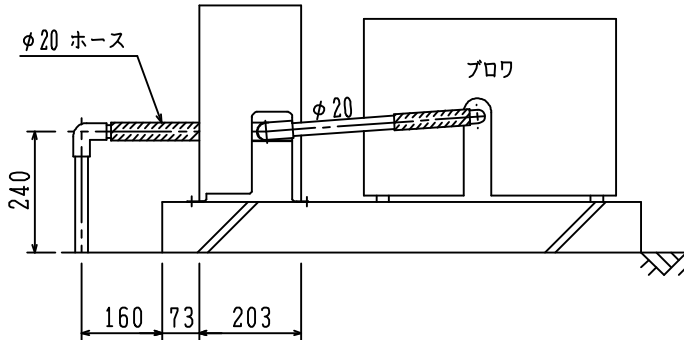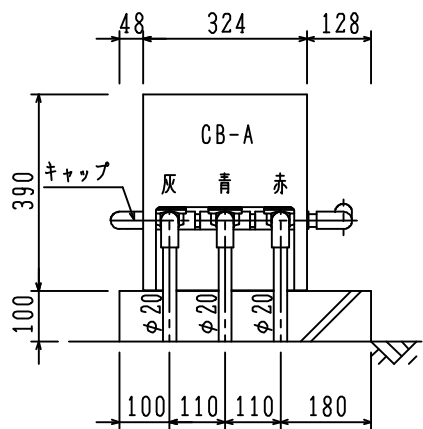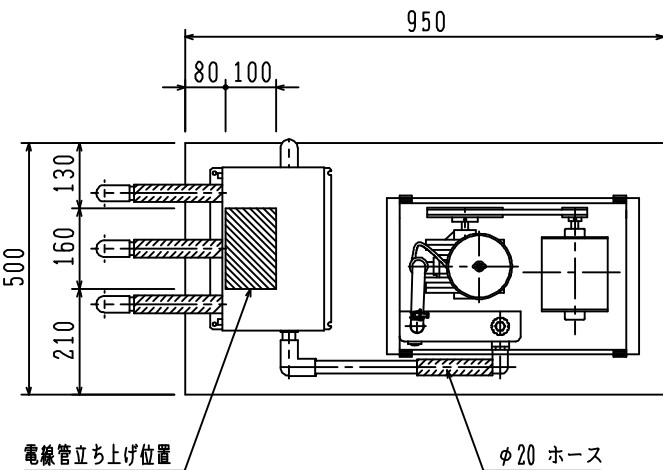

仕 様	Mコード (製品コード)	番号	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考	作 番
T6 100V 50Hz	84507	△				マエザワ浄化槽 施工図	前澤化成工業株式会社
T6 100V 60Hz	84508	△					開発部
		記号	訂 正 理 由	年 月 日	訂 正	1 : 50 m : m	
			検 図	写 図	製 図	設 計	
						VZX-14 荷重型 (T6)	10062013