




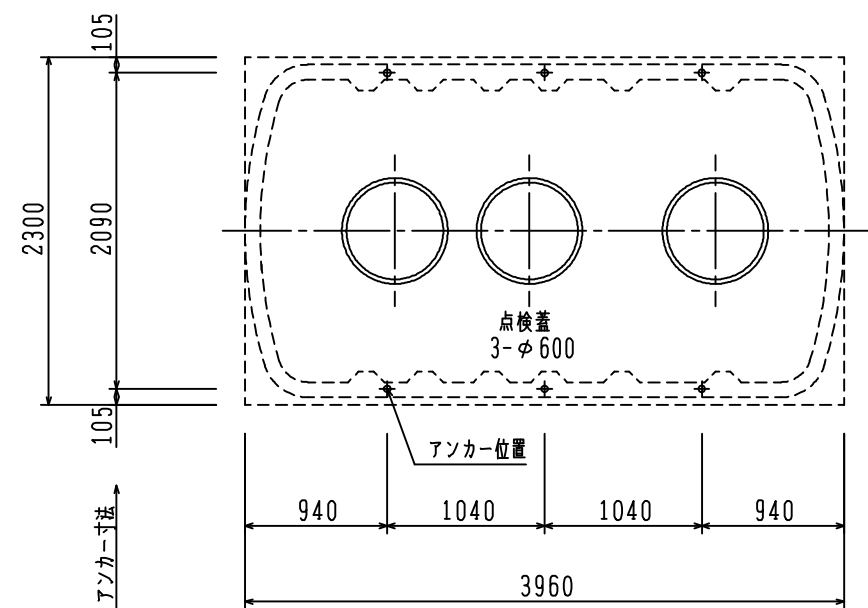



スラブ平面図

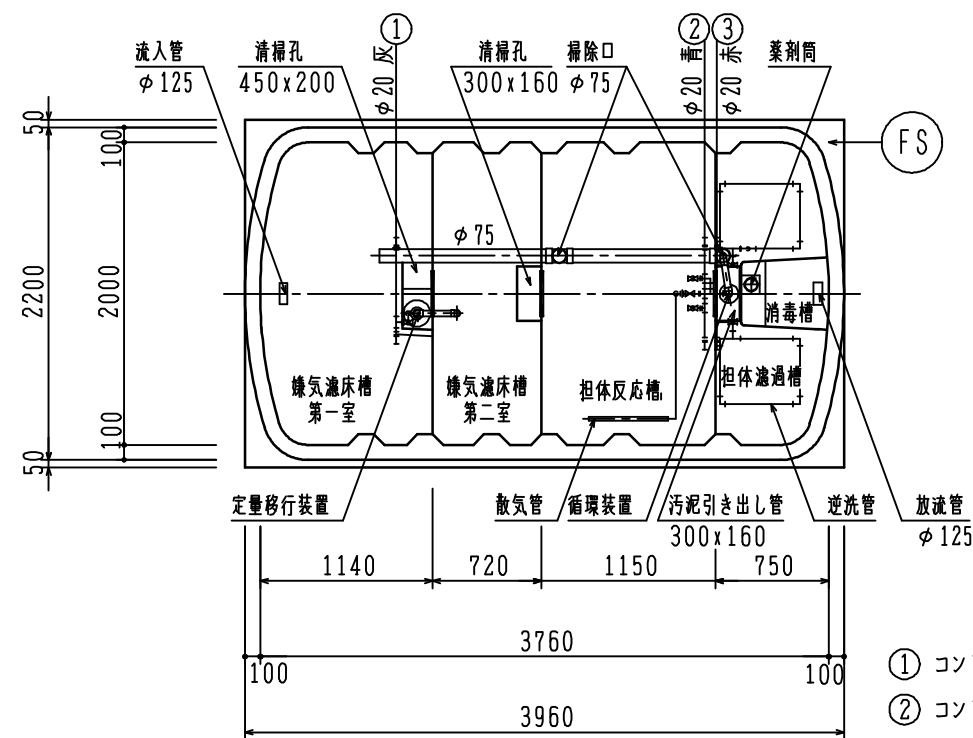



平面图 $S = 1/50$

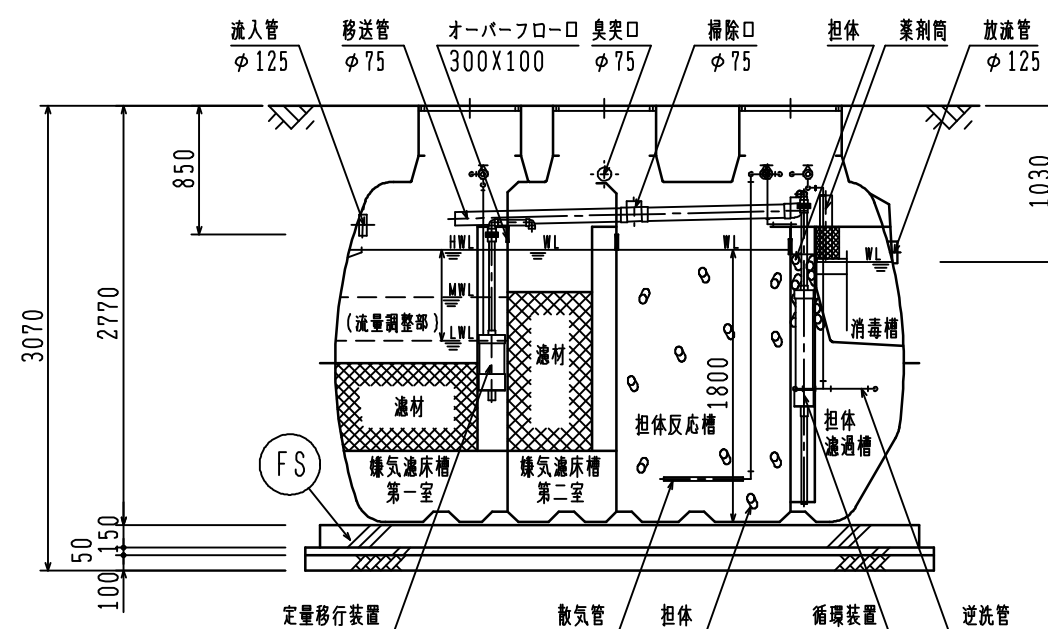

断面图

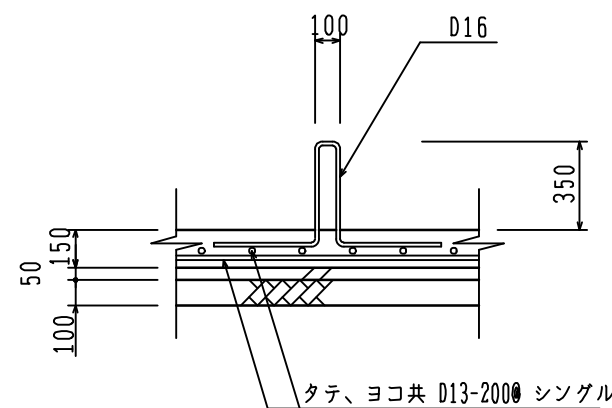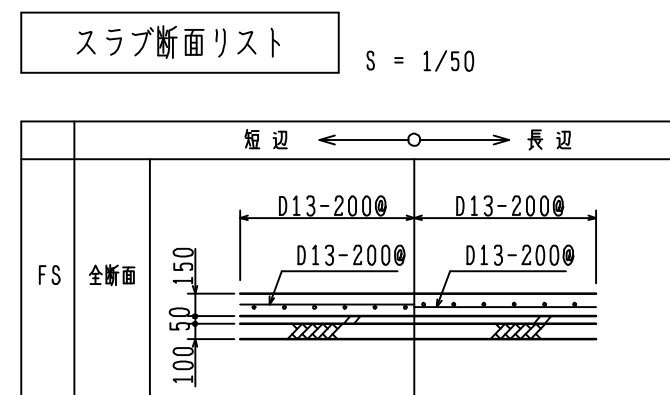

アソカー取付図（現場手配）



名 称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	6

開口仕様

	点検蓋 (丸型)
種 類	500K (安全荷重 5kN)
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付

設計仕様

審査認定番号	VZX-21
処理対象人員	21 人
日平均汚水量	4.20 m ³ /日
流入水水質	BOD 200 mg/L
	S S 160 mg/L
	T-N 50 mg/L
流出水水質	BOD 10 mg/L
	S S 10 mg/L
	T-N 10 mg/L

槽 名	有效容量 (m ³)
流量調整部	(1.17)
嫌気濾床槽 第一室	2.90
嫌気濾床槽 第二室	2.26
担体反応槽	3.77
担体濾過槽	1.84
消 毒 槽	0.11

品 名	台数	仕 様	
ブロワ	1	20 A× 250 L /分 × 0.02 MPa × 300 W	FD-250S




[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。

各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。

嫌気濾床槽第一室の容量はWWL時の容量とする。

ブロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。

※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

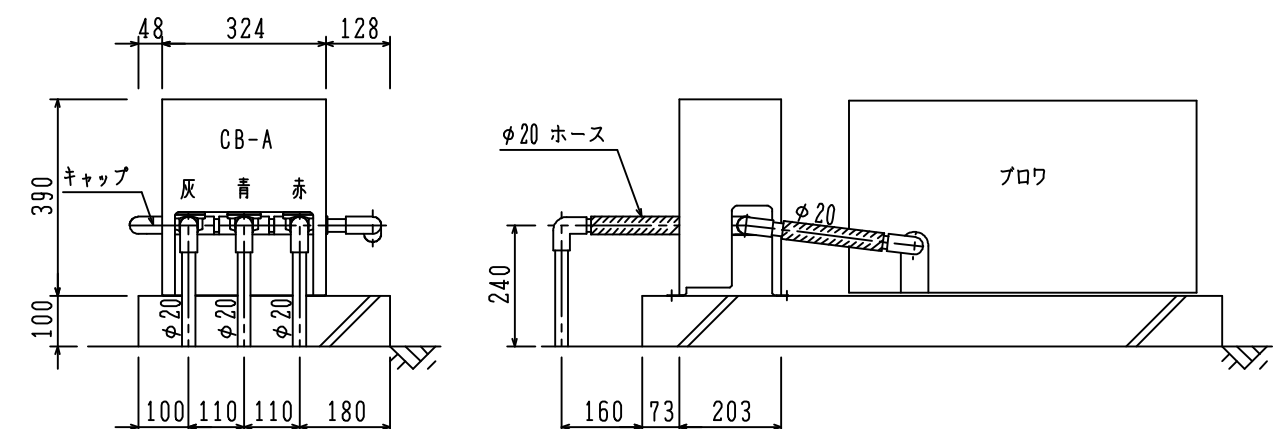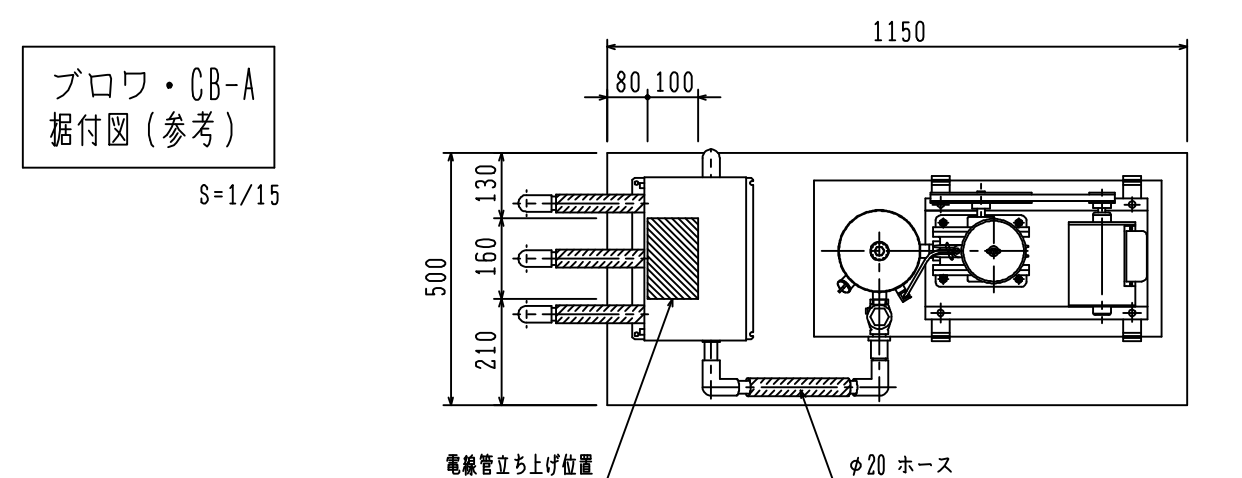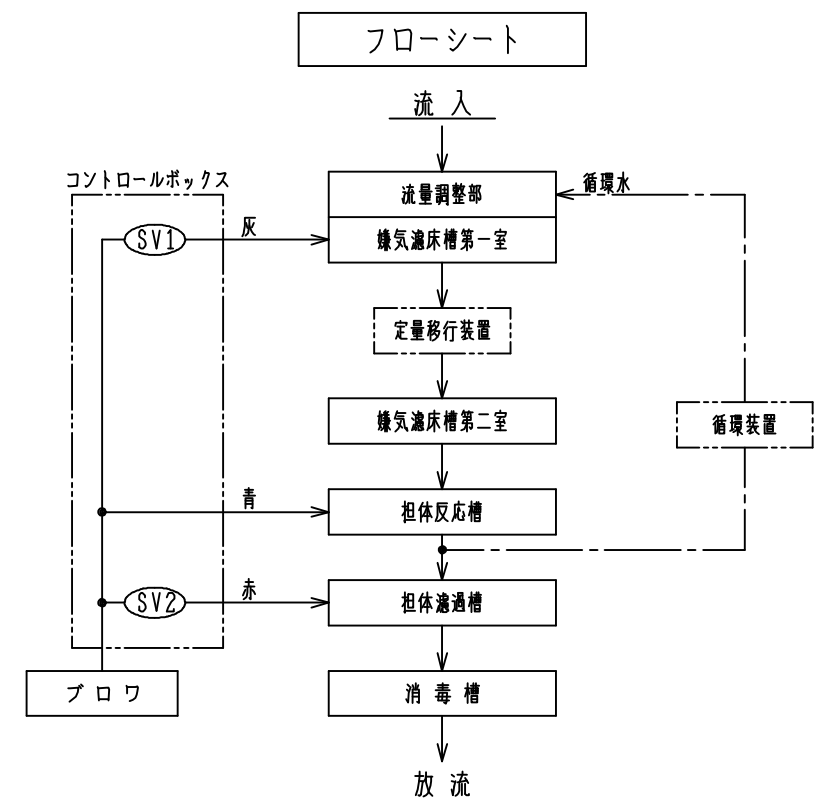

										作 番			
番 号		部 品 名 称		材 質		数 量		備 考					
△								マエザワ浄化槽 施工図		前澤化成工業株式会社 開発部			
△													
△													
記 号		訂 正 理 由		年 月 日		訂 正		1 : 50				m : m	
		検 図		写 図		製 図		設 計				V Z X - 2 1 無荷重型	
										1 0 0 6 2 0 0 4			