




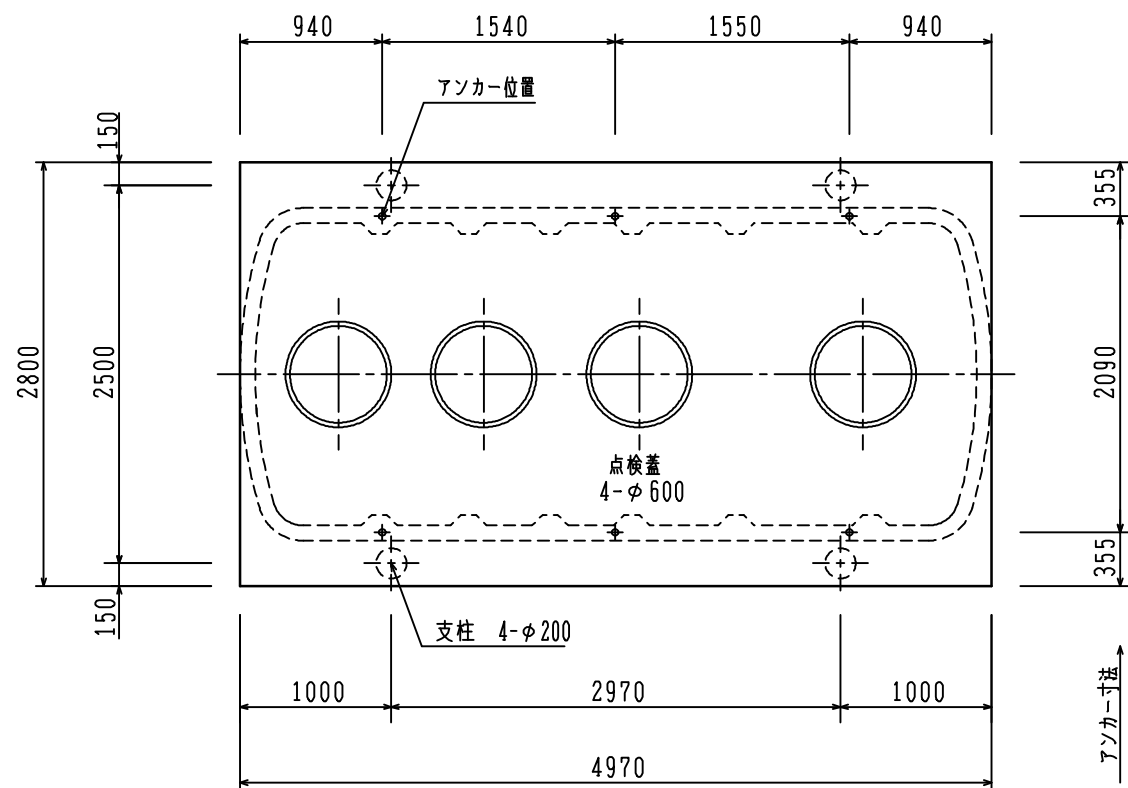

スラブ平面図 S = 1/50

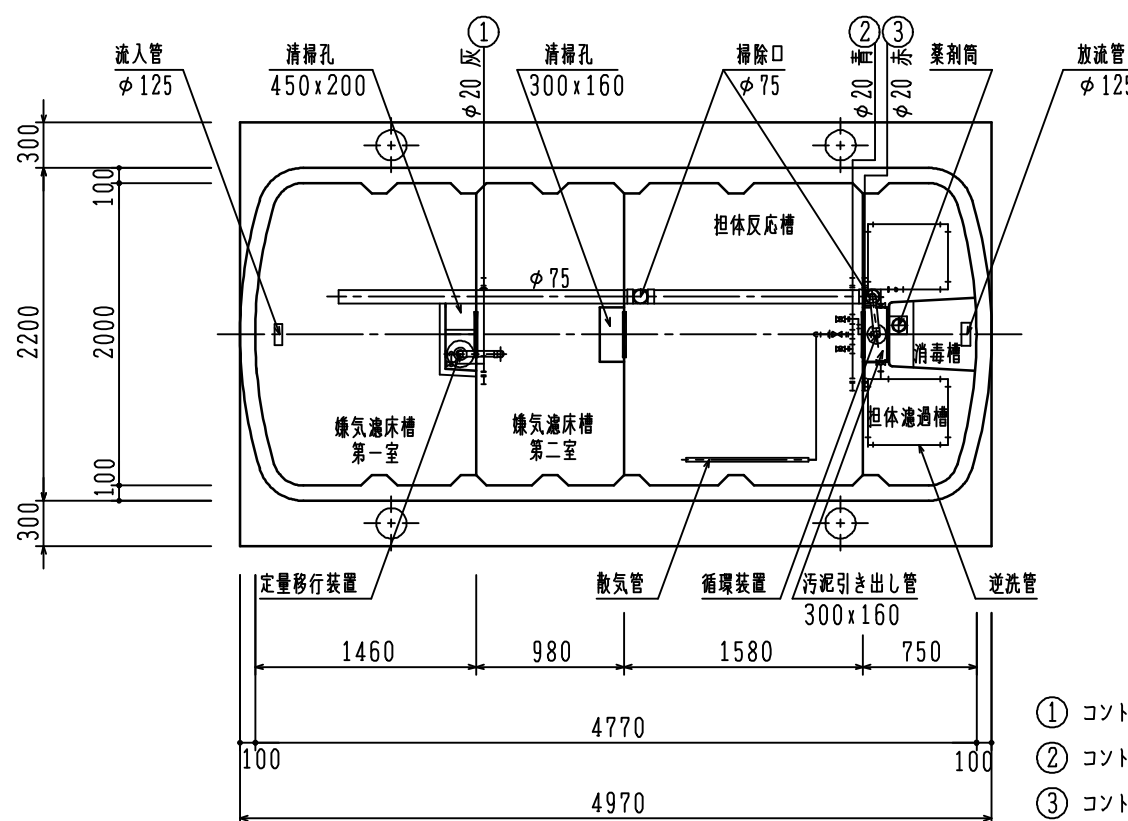


断面図 S = 1/50

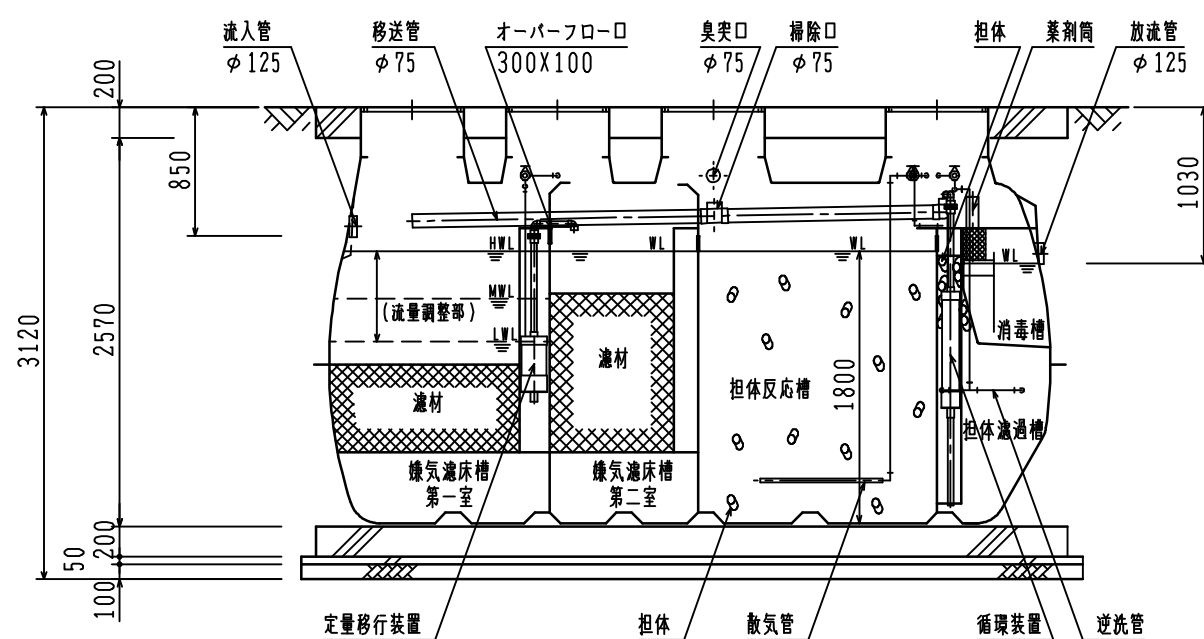


断面図 S = 1/50

※ 浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

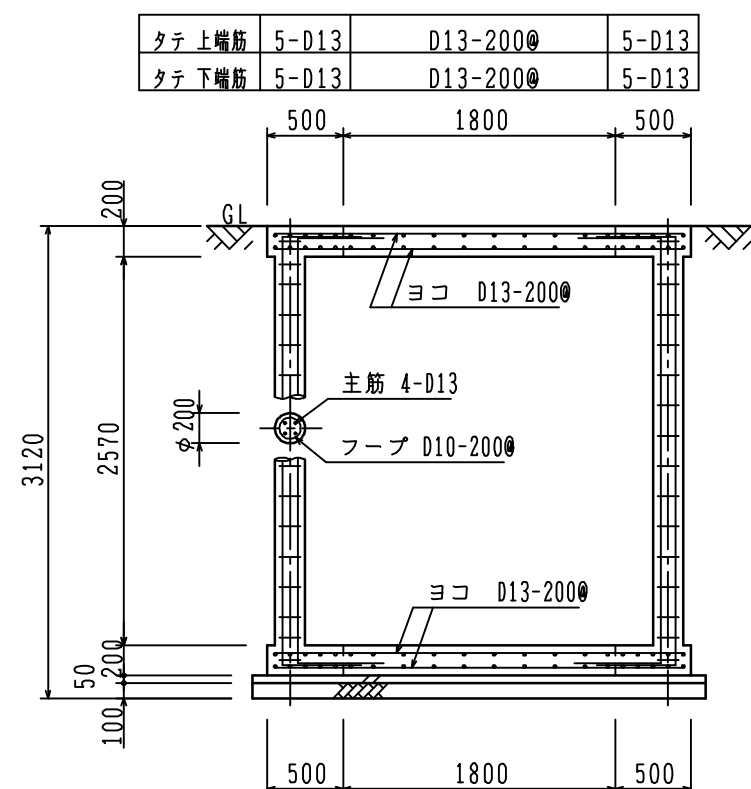

配筋断面図 S = 1/50

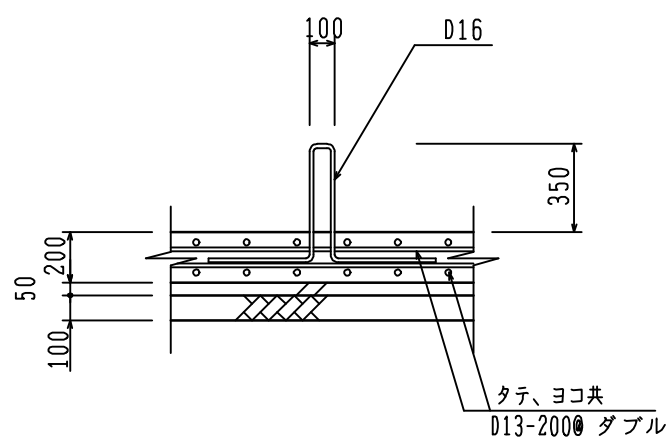

アンカー取付図 (現場手配) S = 1/NTS

浮上防止金具 (オプション)

名 称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	6

開口仕様

種類	点検蓋 (丸型)
蓋	1500K (安全荷重 15kN)
枠	FRP製
備考	PP製
備考	ロック付



設計仕様

型式	VZX-30
処理対象人員	30 人
日平均汚水量	6.00 m ³ /日
流入水水质	BOD 200 mg/L S S 160 mg/L T-N 50 mg/L
流出水水质	BOD 10 mg/L S S 10 mg/L T-N 10 mg/L

槽 名	有効容量 (m ³)
流量調整部	(1.53)
嫌気濾床槽 第一室	3.81
嫌気濾床槽 第二室	3.13
担体反応槽	5.23
担体濾過槽	1.84
消 毒 槽	0.11

品 名	台数	仕 様
ブロウ	1	25 A × 350 L / 分 × 0.02 MPa × 400 W

[注 記] 開口の表示は内径寸法とする。
各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。
嫌気濾床槽第一室の容量はNWL時の容量とする。
ブロウの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。
※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

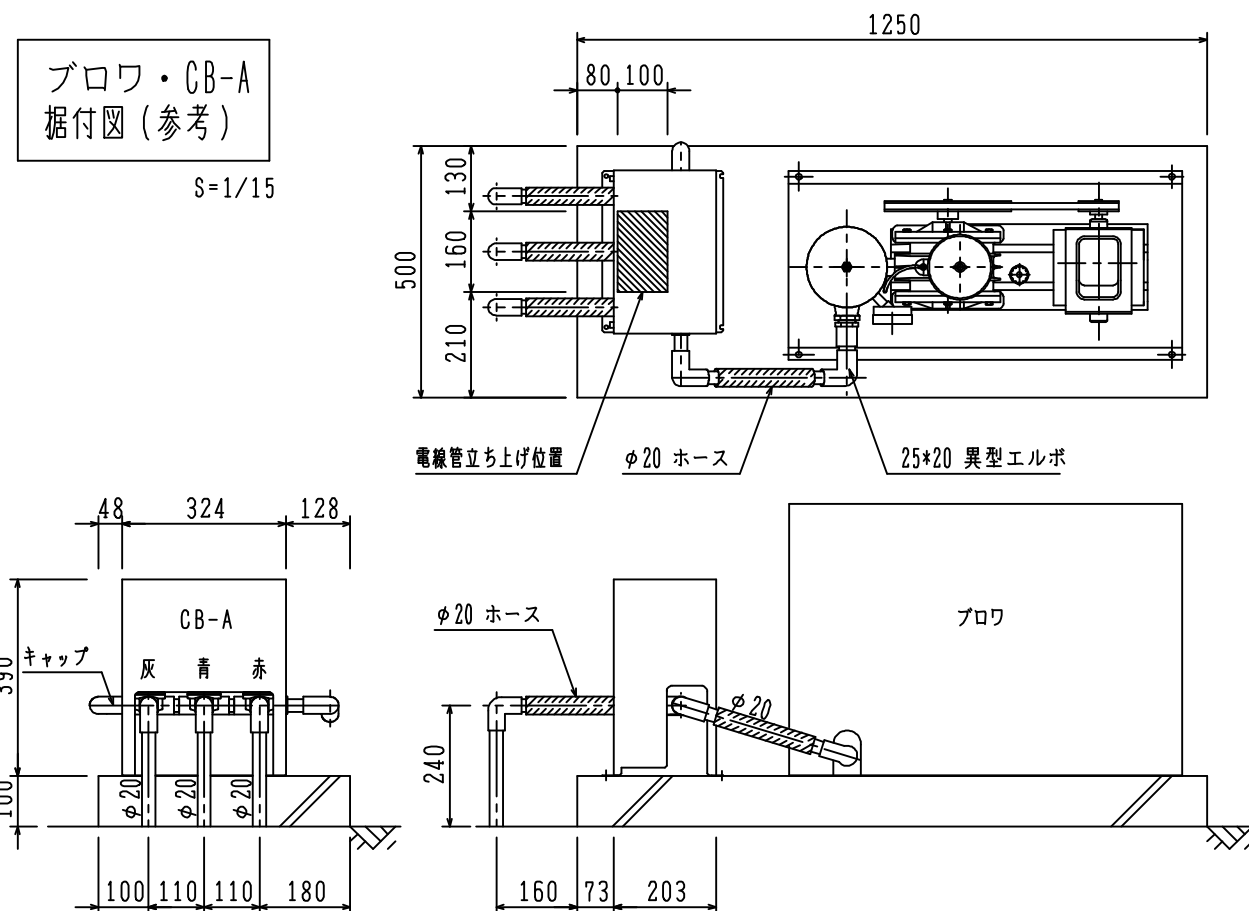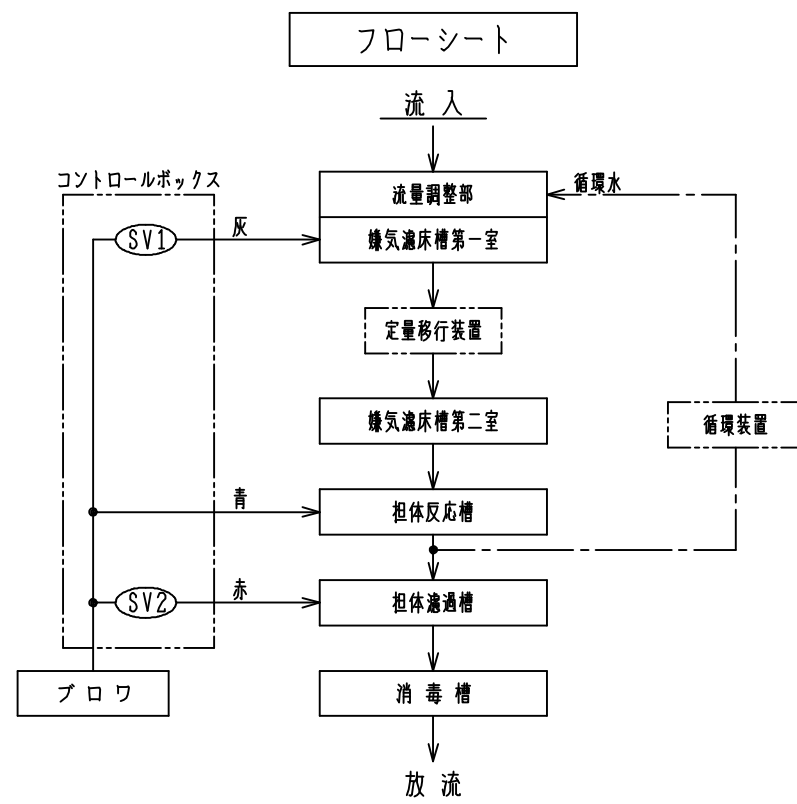

番号	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考	作 番
△					
△					
記号	訂 正 理 由	年 月 日	訂 正	1 : 50 m : m	
	検 図	写 図	製 図	設 計	

仕 様	Mコード (製品コード)
T6 100V 50Hz	84527
T6 100V 60Hz	84528

マエザワ浄化槽 施工図	前澤化成工業株式会社 開発部
VZX-30 荷重型 (T6)	10062018