
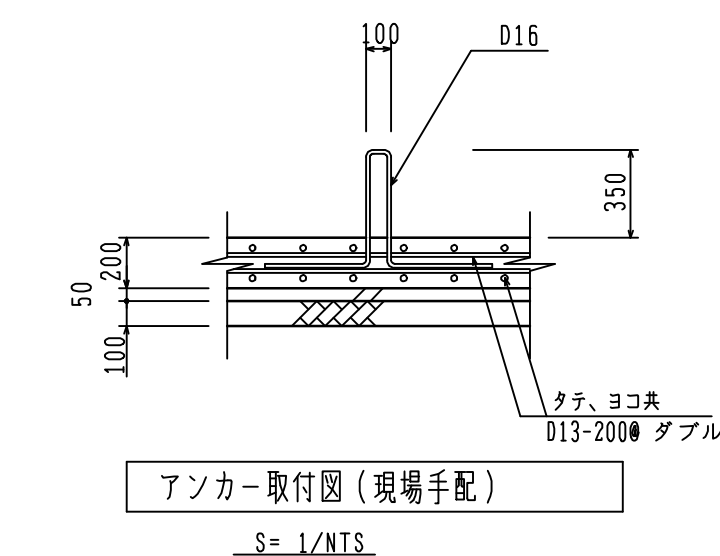
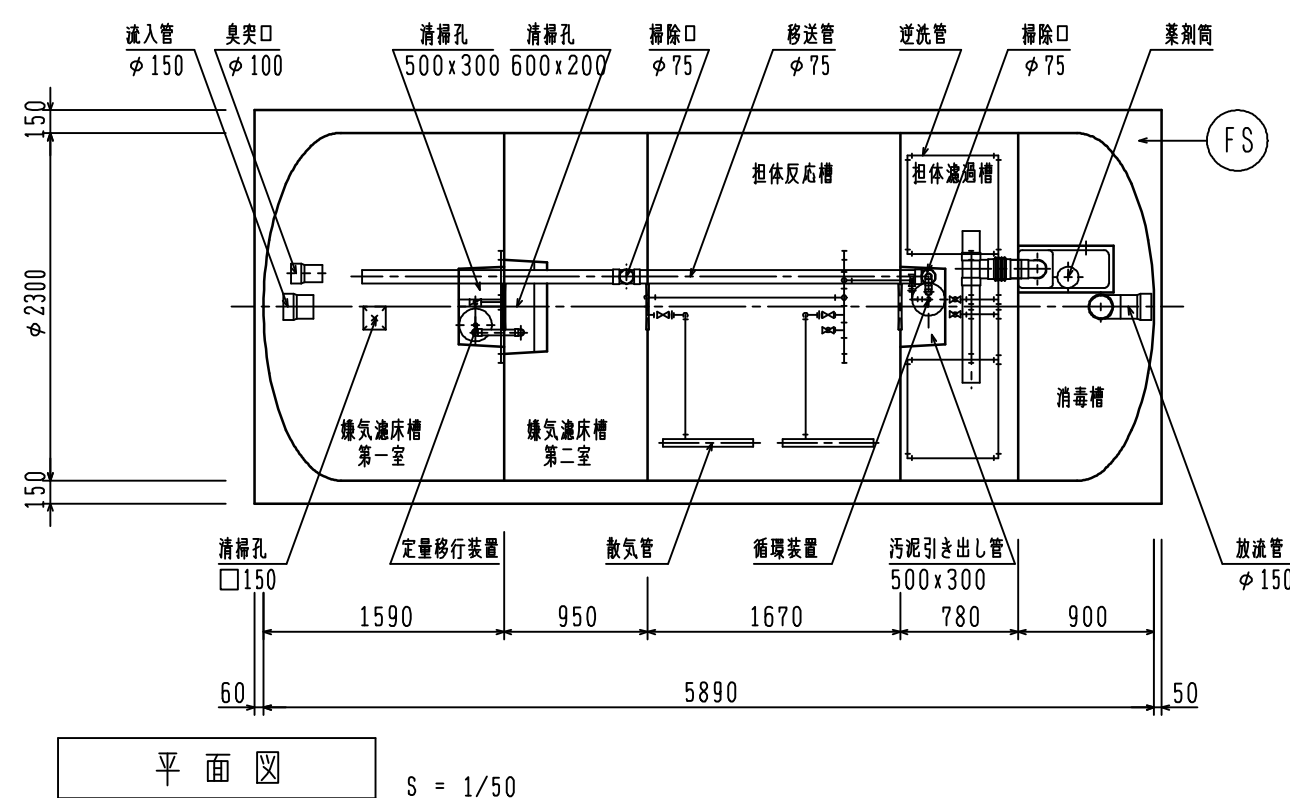
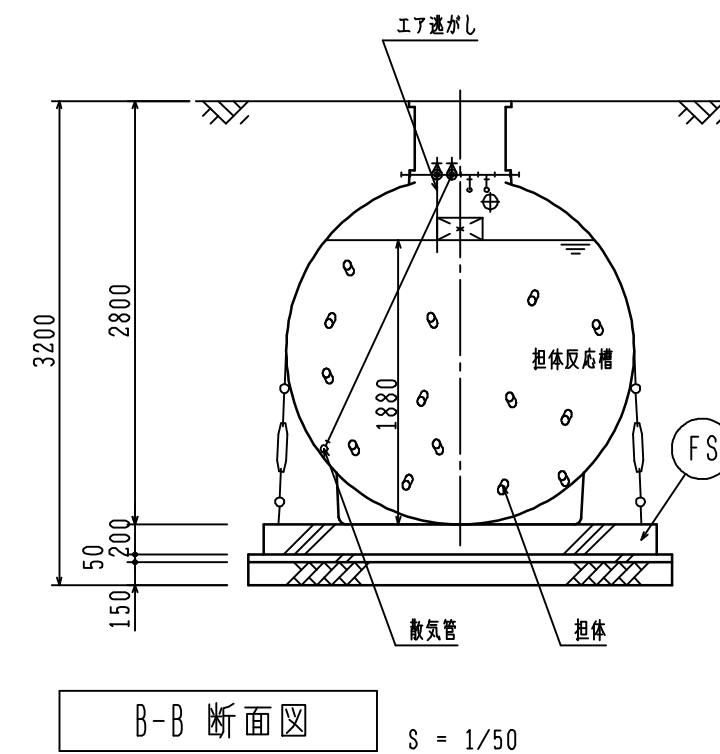


型 式	VZX-35
処理対象人員	35 人
日平均汚水量	7.00 m ³ /日
流入水水質	BOD 200 mg/L
	S S 160 mg/L
	T-N 50 mg/L
流出水水質	BOD 10 mg/L
	S S 10 mg/L
	T-N 10 mg/L

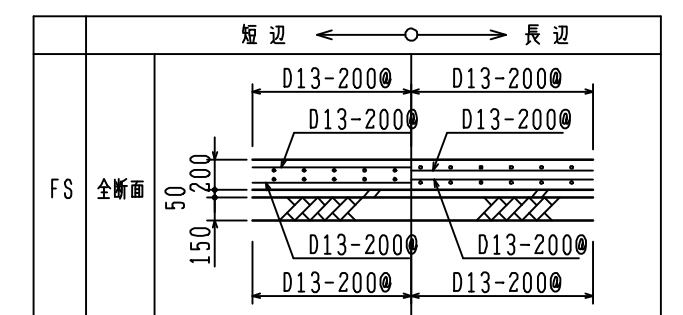

槽 名	有効容量 (m ³)
流量調整部	(1.90)
嫌気滲床槽 第一室	4.21
嫌気滲床槽 第二室	3.45
担体反応槽	6.07
担体過渡槽	2.50
消毒槽	2.60

	点検蓋 (角型)	点検蓋 (丸型)
種 類	500K (安全荷重 5kN)	
蓋	FRP製	
枠	SS鋼板製 (溶融亜鉛メッキ)	PP製
備 考	SUS製ボルトワッック付	

品 名	台数	仕 様	
ブロワ	1	25 A× 410 L/分 × 0.02 MPa × 750 W (単相200V)	HC-301S

〔注 記〕 開口の表示は内径寸法とする。



ベースと架台の間に隙間があるときはスペーサを入れるかモルタルを充填すること。

各送気口は左右2ヶ所あり、使用しない方は必ずキャップをのり付けすること。

換気庫床槽第一室の容量は111ℓの容量とする。

プロワの設置距離により各空気配管口径は大きくなる場合がある。

※流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は製品寸法とする。

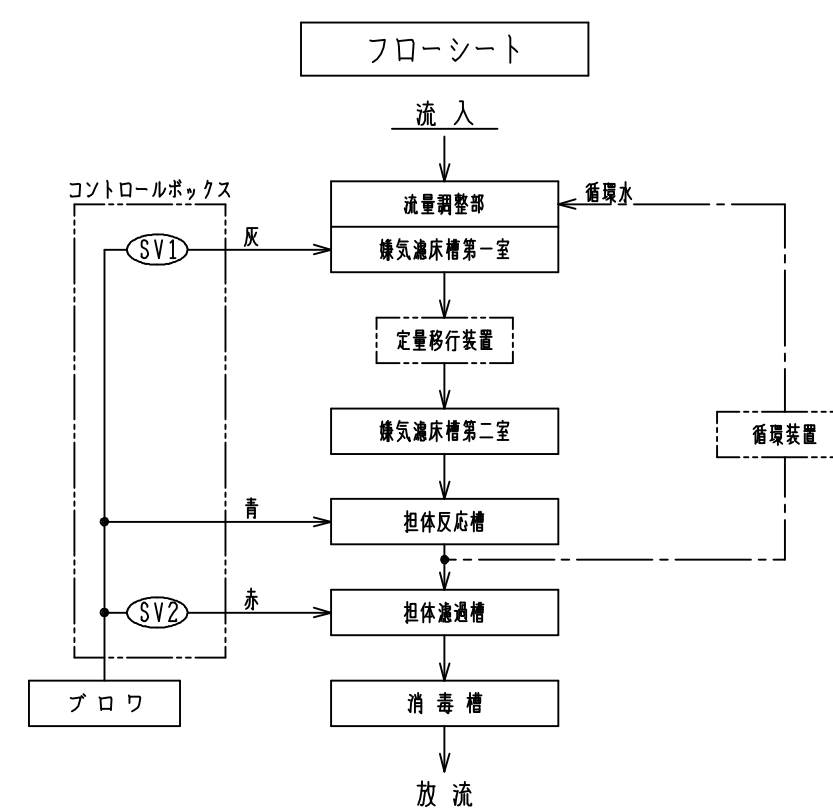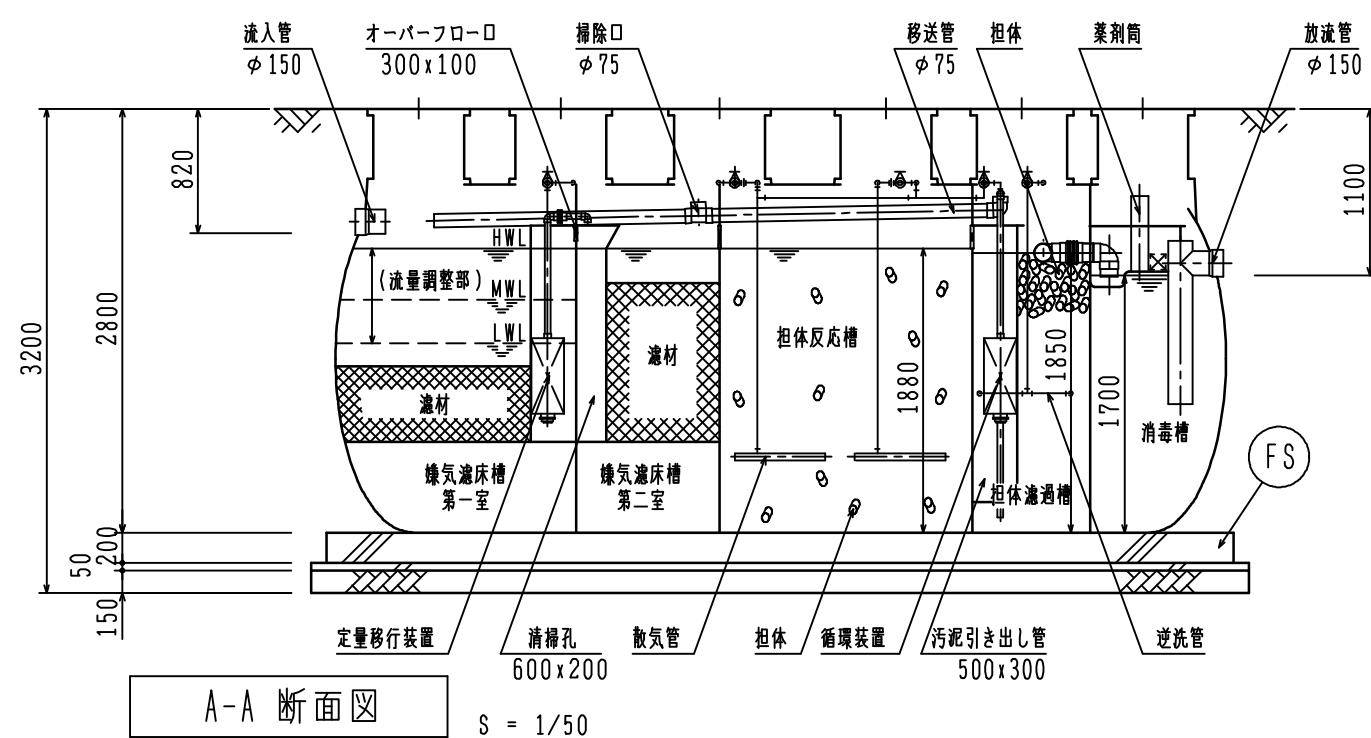

仕 様	Mコード (製品コード)	△				マエザワ浄化槽 施工図		前澤化成工業株式会社 開発部	
		△							
		△							
T2 単相200V 50Hz	84529	記 号	訂 正 理 由	年 月 日	訂 正	1	: 50	m : m	
T2 単相200V 60Hz	84530		検 図	写 図	製 図	設 計	VZX-35 無荷重型		10062008

※ 浮上防止金具は標準品となっています。湧水等により浮上の恐れがありますので、必ず取り付けて下さい。